

SISTEMA INTEGRADO - INTEGRAÇÃO DE MARAGOGIPE AO SIAA MURITIBA

DADOS GERAIS



Código	BA-NO-AAT-019
Sedes atendidas	Maragogipe
População abrangida (2035)	48.490 habitantes
Sistema	Sistema Integrado Muritiba
Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Pedra do Cavalo
Bacia Hidrográfica	Rio Paraguaçu

Descrição


O sistema isolado de Maragogipe faz uso de manancial superficial para abastecimento através da captação no Rio Cachoeirinha. O sistema possui tratamento por uma ETA convencional. O Sistema Integrado Muritiba, faz uso da Barragem Pedra do Cavalo, localizada no Rio Paraguaçu. O sistema integrado abastece 4 municípios do Estado, além de distribuir água tratada para o integrado zona fumageira. A intervenção visa integrar o sistema de Maragogipe ao SIAA de Muritiba com a construção de adutora de água tratada de forma a ampliar a oferta e garantir a segurança hídrica do município.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em licitação
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,15 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	EMBASA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

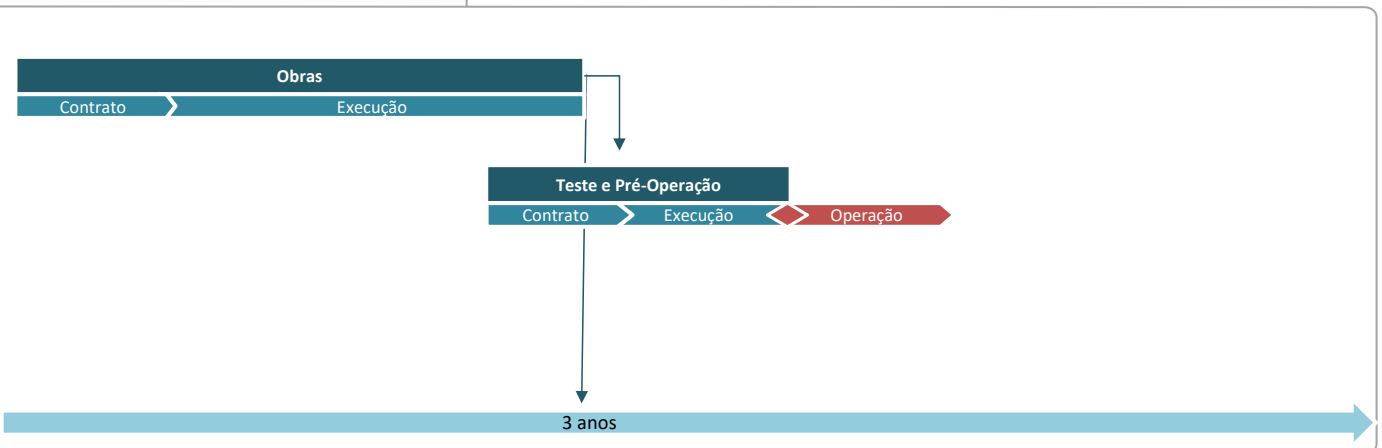

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto