


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR JOANES I / BOLANDEIRA


DADOS GERAIS

	Código	BA-RM-AAB-014
	Sedes atendidas	Salvador
	População abrangida (2035)	3.285.386 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Salvador
	Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Joanes I
	Bacia Hidrográfica	Recôncavo Norte
Descrição	<p>O atual sistema isolado de Salvador faz uso de três mananciais superficiais, sendo um na Barragem Ipitanga I, outro na Barragem Joanes I e, ainda, na Barragem Pituçu. O sistema possui duas ETA's do tipo convencional localizadas no parque bolandeira.</p> <p>A intervenção se dá pela construção de uma captação de água na Barragem Joanes I para uma vazão de até 3,7 m³/s de trecho de 100 m de adutora em aço, DN 1500 mm para conexão com adutora existente.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto em Licitação
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 37,42 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenientes	EMBASA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

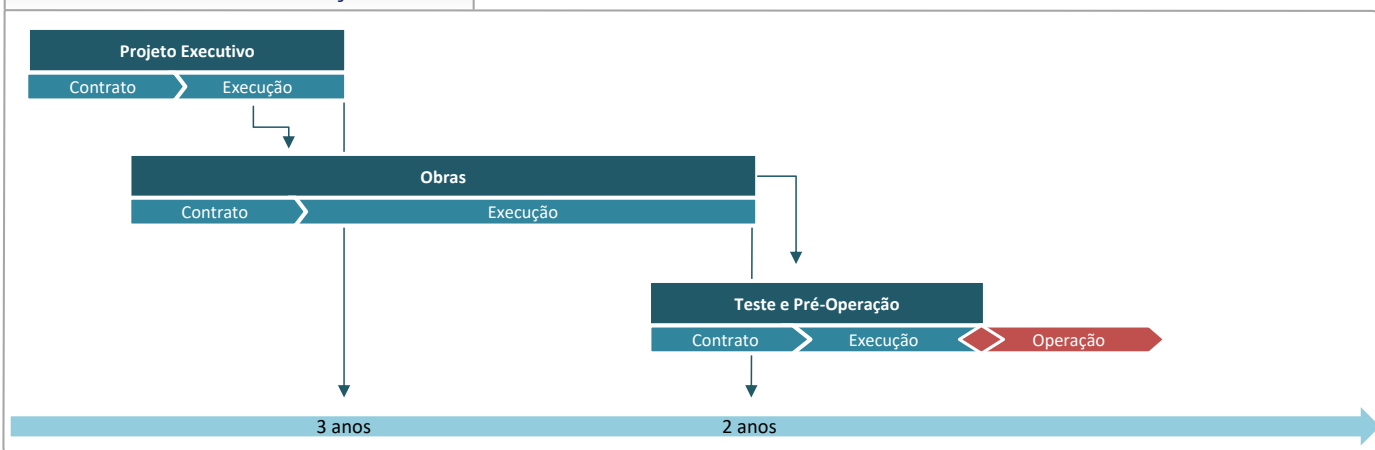

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador (PARMS) - dez/2015
Órgão Contratante	Governo do Estado
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto