


SISTEMA INTEGRADO - AMPLIAÇÃO DO SIAA DE MARACÁS


DADOS GERAIS

	Código	BA-SE-SAA-005
	Sedes atendidas	Itiruçu, Jaguaquara, Lajedo do Tabocal, Maracás, Nova Itarana e Planaltino
	População abrangida (2035)	119.033 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Maracás
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio das Contas
	Bacia Hidrográfica	Contas
Descrição	<p>A intervenção abrange municípios com sistemas integrados e isolados, porém nem todos os municípios dos integrados são envolvidos na intervenção. No integrado Jaguaquara, apenas o município de Jaguaquara está envolvido. Ainda, no Integrado Milagres, apenas Nova Itarana está envolvido, enquanto que no Integrado Itiruçu, tanto Lajedo do Tabocal quanto Itiruçu, são afetados pela intervenção.</p> <p>A EPPO visa assegurar a oferta e segurança hídrica dos municípios com a criação de um sistema integrado com captação flutuante no Rio das Contas, com implantação de ETA Convencional com capacidade de 270l/s, 252 km de adutoras, com diâmetros variando de 150 a 500mm, com previsão de 15 elevatórias e 3 reservatórios.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudos
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 272,40 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	EMBASA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

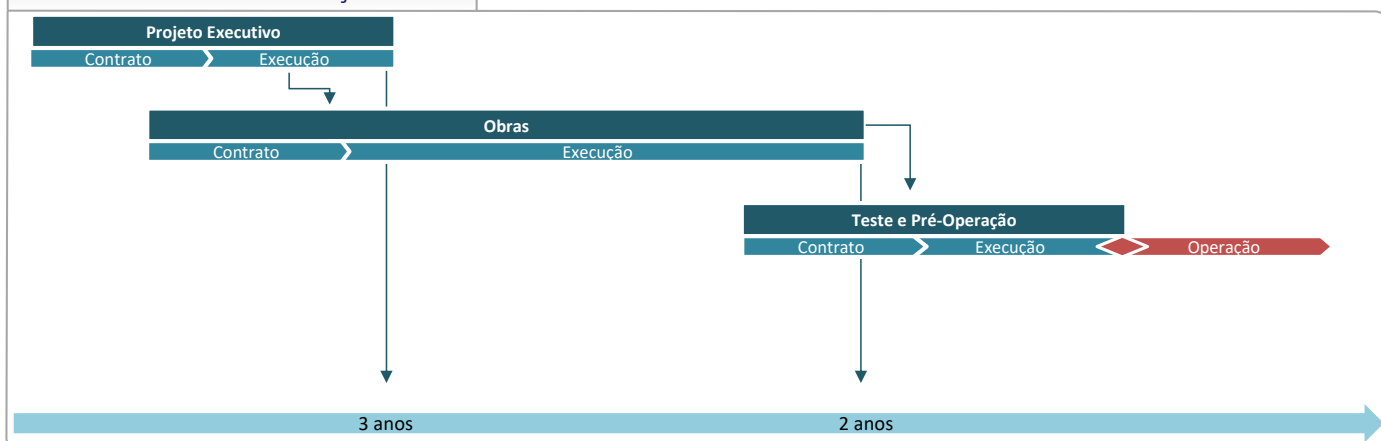

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto