


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE MAURITI


### DADOS GERAIS

	Código	CE-RM-SAA-029
	Sedes atendidas	Mauriti
	População abrangida (2035)	34.717 habitantes
	Sistema	Isolado Mauriti
	Manancial - Fonte Hídrica	Captação Subterrânea
	Bacia Hidrográfica	-
Descrição	<p>O sistema atual de Mauriti consistem em um sistema de oito poços, onde todos recebem simples desinfecção. O projeto de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água na sede municipal de Mauriti contempla captação, estações elevatórias, adução, reservação, rede de distribuição e ligações prediais de água.</p> <p>Intervenção não possui relação com o PISF.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 13,60 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal   PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

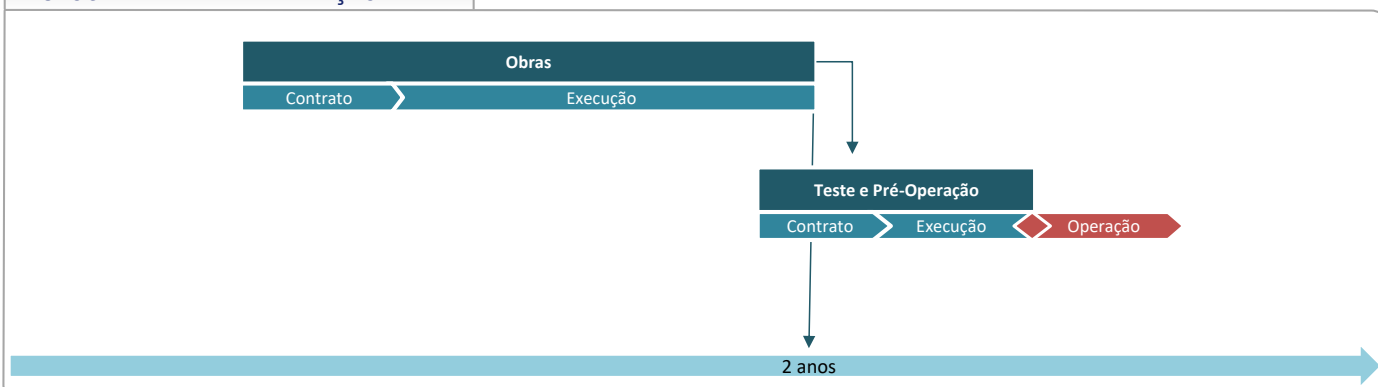

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>