


## SISTEMA ISOLADO - NOVA CAPTAÇÃO (ÁGUAS LINDAS)

### DADOS GERAIS

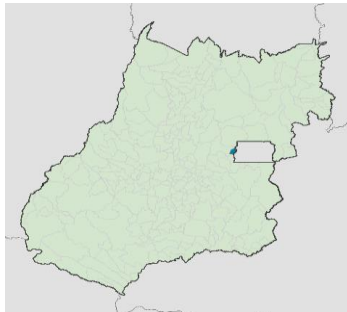

Código	GO-NE-CPT-001
Sedes atendidas	Águas Lindas de Goiás
População abrangida (2035)	321.619 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Águas Lindas
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Descoberto
Bacia Hidrográfica	Descoberto

#### Descrição

O Sistema Isolado de Águas Lindas de Goiás é abastecido por um manancial subterrâneo. A captação ocorre através do conjunto de 234 poços. A água bruta captada não passa por tratamento, seguindo diretamente para a rede de distribuição do município.


A intervenção prevista visa a utilização de uma nova captação superficial no Ribeirão Descoberto. A obra contará ainda com 6,3 Km de extensão, além de contar com uma vazão de projeto de 610 L/s. O sistema produtor contempla também a construção de adutoras e elevatórias de água bruta e tratada, Estação de Tratamento de Água (vazão de projeto de 400 L/s), 14 reservatórios e redes de distribuição.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 152,41 milhões
Fonte de recursos financeiros	PAC   Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	Estado de Goiás e SANEAGO (Saneamento de Goiás)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

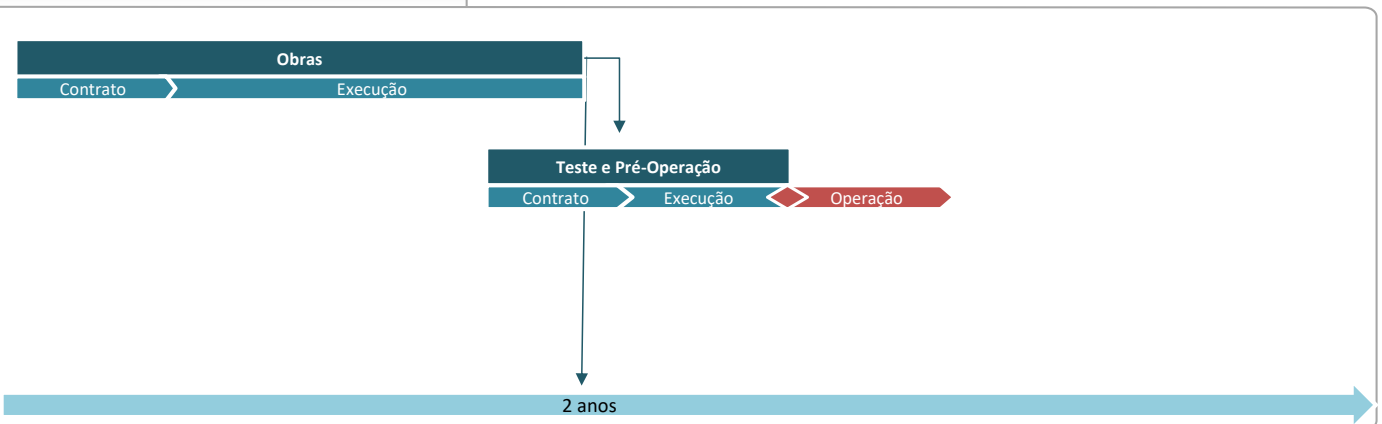

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>