


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE CATALÃO

### DADOS GERAIS

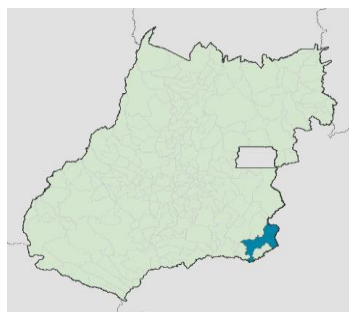

Código	GO-SE-SAA-006
Sedes atendidas	Catalão
População abrangida (2035)	186.655 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Catalão
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Pari
Bacia Hidrográfica	São Marcos

#### Descrição

Atualmente, o município de Catalão é abastecido por dois sistemas isolados, um superficial e um subterrâneo. O sistema superficial capta água no Ribeirão Samambaia com vazão de 190 L/s. A água é recalçada para uma ETA do tipo convencional e tem capacidade de tratar 190 L/s. O sistema subterrâneo é composto de uma bateria de 15 poços, cuja capacidade é de 47,5 L/s. A água passa ainda por um processo de tratamento por simples desinfecção.


Ampliação do SAA de Catalão-GO, com a ampliação de 3 captações, 2 km de adutora de água bruta, 10,7 km de subadutoras, 5 reservatórios, ampliação da ETA, além da implantação de 24,4 km de redes de distribuição e de 50 ligações prediais.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 46,53 milhões
Fonte de recursos financeiros	PAC   Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	Governo Municipal

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

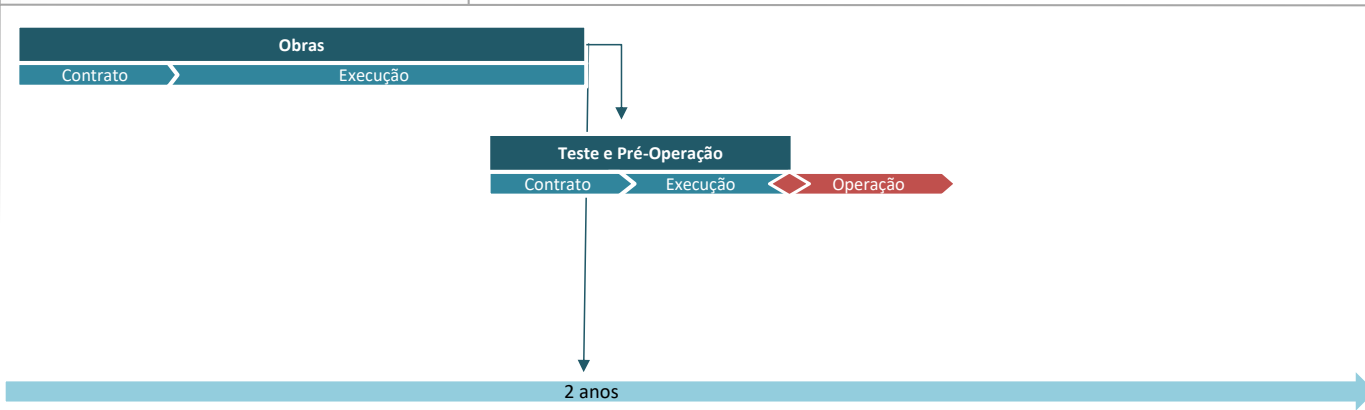

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>