


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE BOCAIÚVA


DADOS GERAIS

	Código	MG-NE-SAA-030
	Sedes atendidas	Bocaiúva
	População abrangida (2035)	44.627 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Bocaiúva
	Manancial - Fonte Hídrica	Córrego do Macaúba
	Bacia Hidrográfica	Jequitaiá
Descrição	<p>O abastecimento de Bocaiúva é realizado através de captação em manancial superficial, no Córrego do Onça, e tratamento em ETA convencional, além de contar com poços profundos, cuja água recebe tratamento por simples desinfecção. A obra consiste na implantação de nova captação no Córrego do Macauba, com capacidade de 100 L/s, 42 km adutoras e construção de nova ETA.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 55,86 milhões
Fonte de recursos financeiros	ND
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Bocaiúva

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

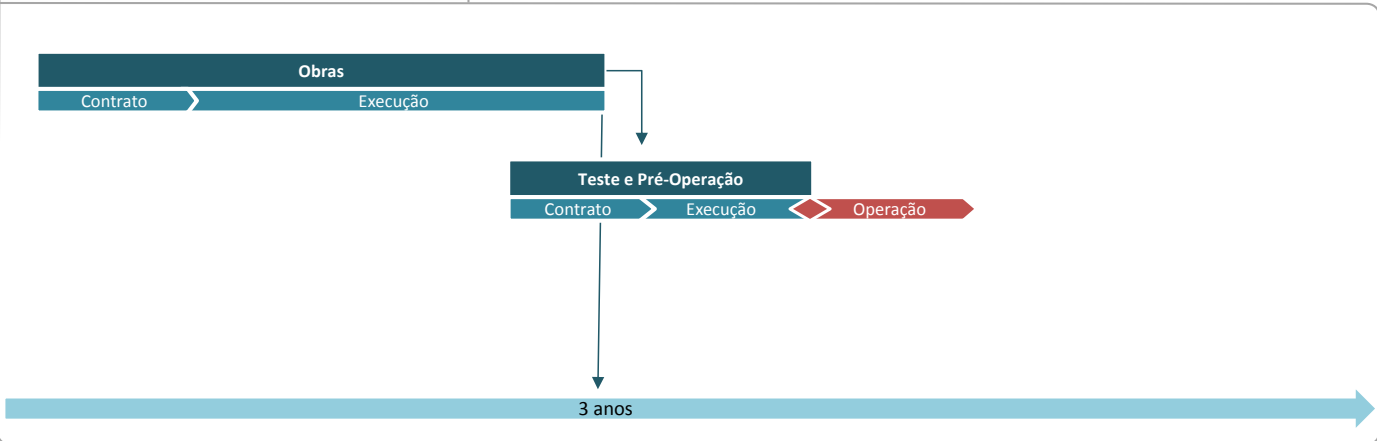

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto