

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA FORMOSA

DADOS GERAIS



Código	MG-NO-CPT-042
Sedes atendidas	Lagoa Formosa
População abrangida (2035)	15.827 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Lagoa Formosa
Manancial - Fonte Hídrica	Córrego do Sapé
Bacia Hidrográfica	Dourados-Represa da Emborcação

Descrição


O abastecimento de Lagoa Formosa é realizado através de uma captação em manancial superficial, Córrego do Sapé, e tratamento em ETA convencional, além de contar com captações em manancial subterrâneo e tratamento por simples desinfecção. O sistema proposto consiste na ampliação da captação no Córrego do Sapé, com implantação de uma estação elevatória de água bruta com capacidade de 45,0 L/s, e encaminhamento da água até a ETA existente.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. Dez/2020)	R\$ 0,31 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Lagoa Formosa

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

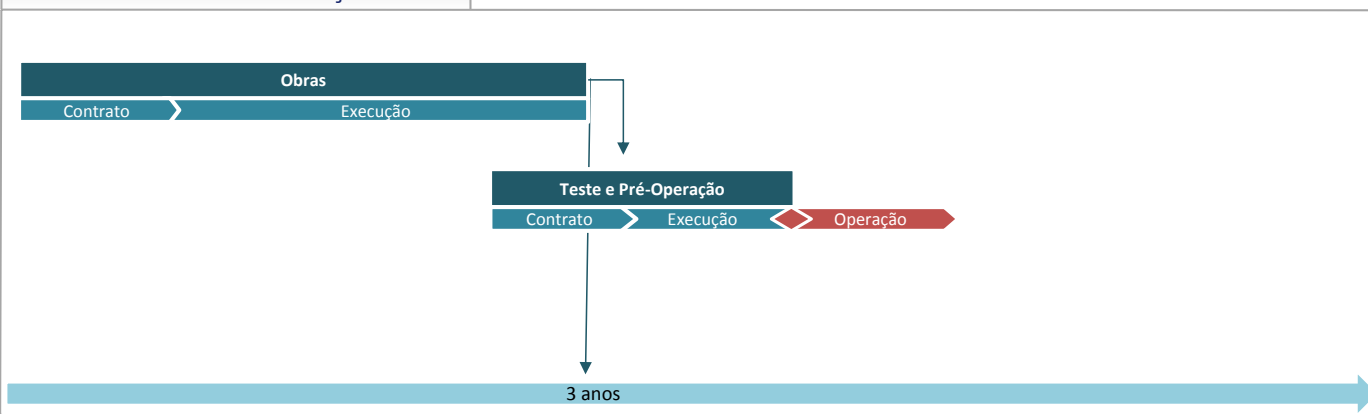

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto