

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA EM UNAÍ

DADOS GERAIS



Código	MG-NO-ETA-023
Sedes atendidas	Unaí
População abrangida (2035)	73.179 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Unaí
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Preto
Bacia Hidrográfica	Rio Paracatu

Descrição


O abastecimento de Unaí é realizado através de captação em manancial superficial no Rio Preto com tratamento em ETA convencional e manancial subterrâneo com tratamento por simples desinfecção. A obra consiste na ampliação da ETA para uma capacidade nominal de 360 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,87 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenientes	Serviço de Saneamento Básico de Unaí (SAAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

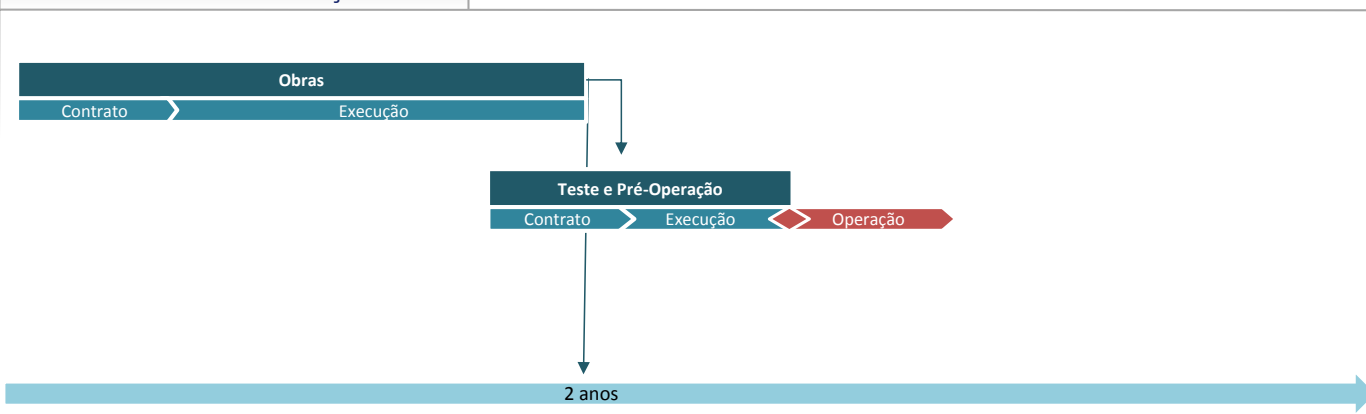

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto