

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE RIO ACIMA

### DADOS GERAIS



Código	MG-RM-POC-052
Sedes atendidas	Rio Acima
População abrangida (2035)	10.001 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Rio Acima
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição


O abastecimento de Rio Acima é realizado através de captação em cinco poços profundos e uma nascente com tratamento através de simples desinfecção e captação em manancial superficial, Córrego do Mingu, com tratamento em ETA convencional. O projeto proposto consiste na implantação de um novo poço para atendimento da demanda urbana municipal, visando substituição da captação na Nascente do Enforcado.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,31 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	Prefeitura Municipal de Rio Acima

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

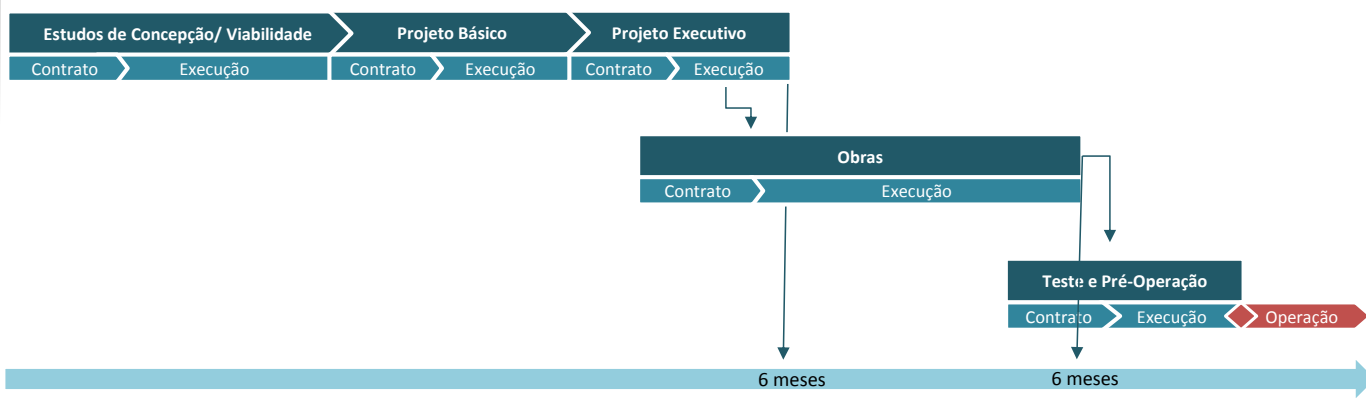

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>