


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA WALFRIDO (JUIZ DE FORA)


DADOS GERAIS

	Código	MG-SE-ETA-005
	Sedes atendidas	Juiz de Fora
	População abrangida (2035)	589.850 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Juiz de Fora
	Manancial - Fonte Hídrica	Represa Chapéu d'Uva
	Bacia Hidrográfica	Preto-Paraíbuna
Descrição	<p>O abastecimento de Juiz de Fora é realizado através de captação em mananciais superficiais com tratamento em três ETAs convencionais. A obra consiste na ampliação da ETA convencional Walfrido Machado Mendonça para uma capacidade de 1.500 L/s visando receber maior vazão da captação na Represa Chapéu D'Uva, permitindo a interligação do atendimento ao Distrito Industrial.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 9,52 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora (CESAMA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

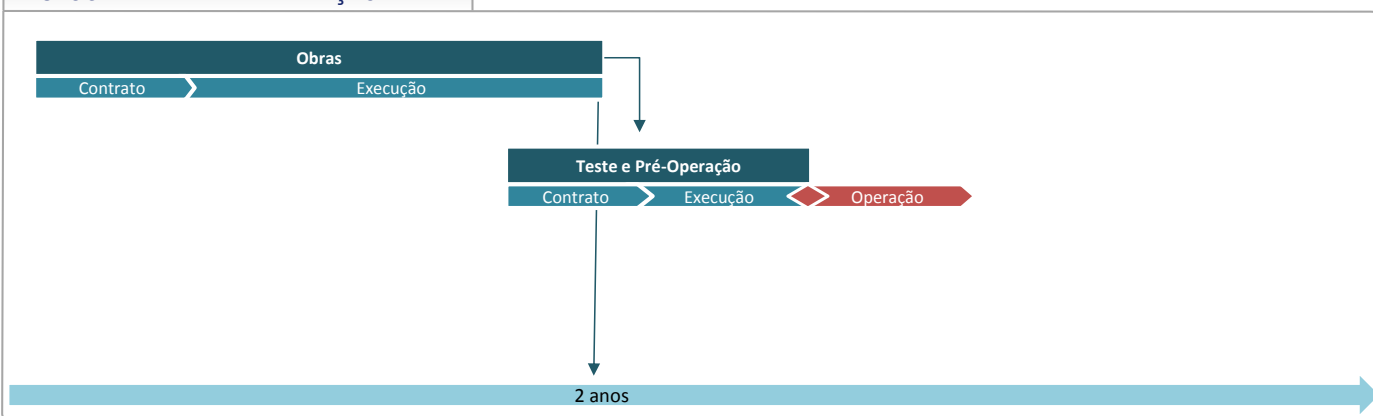

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto