

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE BARROSO

DADOS GERAIS



Código	MG-SE-SAA-039
Sedes atendidas	Barroso
População abrangida (2035)	21.084 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Barroso
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Alberto Dias
Bacia Hidrográfica	Mortes-Jacaré

Descrição


O abastecimento de Barroso é realizado através de captação em dois mananciais superficiais, Córrego Boa Vista e Córrego Invejosa, com tratamento em uma ETA convencional. O município ainda possui um complemento no abastecimento através de manancial subterrâneo, com tratamento através de simples desinfecção. A obra recomendada consiste implantação de uma captação no Ribeirão Alberto Dias, com capacidade de 80 L/s, estação elevatória de água bruta e de água tratada, adutoras de água bruta e de água tratada e ETA, com capacidade nominal também de 80 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,86 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

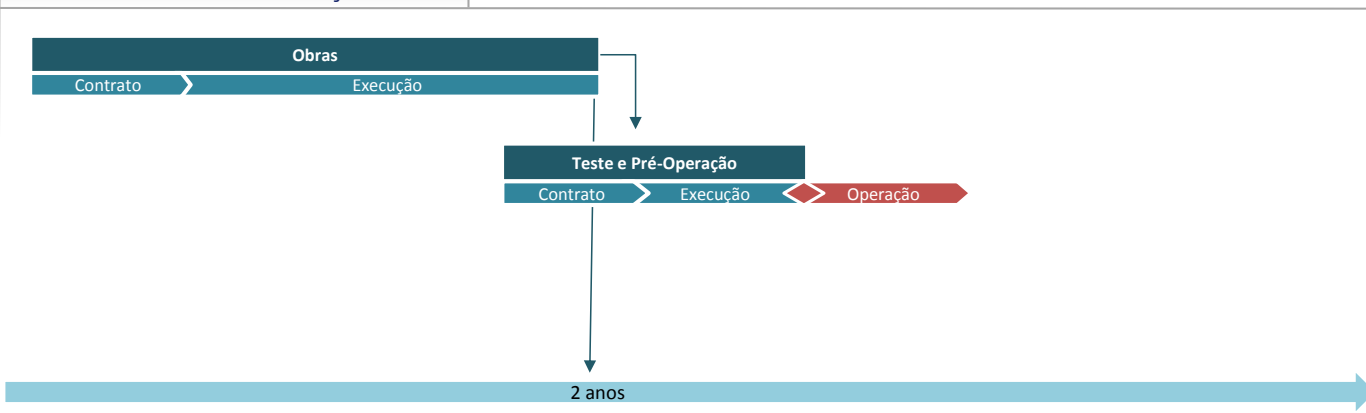

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto