

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE PASSOS

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-CPT-016
Sedes atendidas	Passos
População abrangida (2035)	119.246 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Passos
Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Mascarenhas de Moraes (Rio Grande)
Bacia Hidrográfica	Entorno Represa Peixoto

Descrição


O abastecimento de Passos é realizado através de captação em manancial superficial, no Ribeirão Bocaina e na Barragem Mascarenhas de Moraes, e tratamento em duas ETAs do tipo convencional. O projeto consiste na ampliação da capacidade da captação do Rio Grande (Barragem Mascarenhas de Moraes) para 320 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref.dez/2020)	R\$ 11,71 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Passos

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

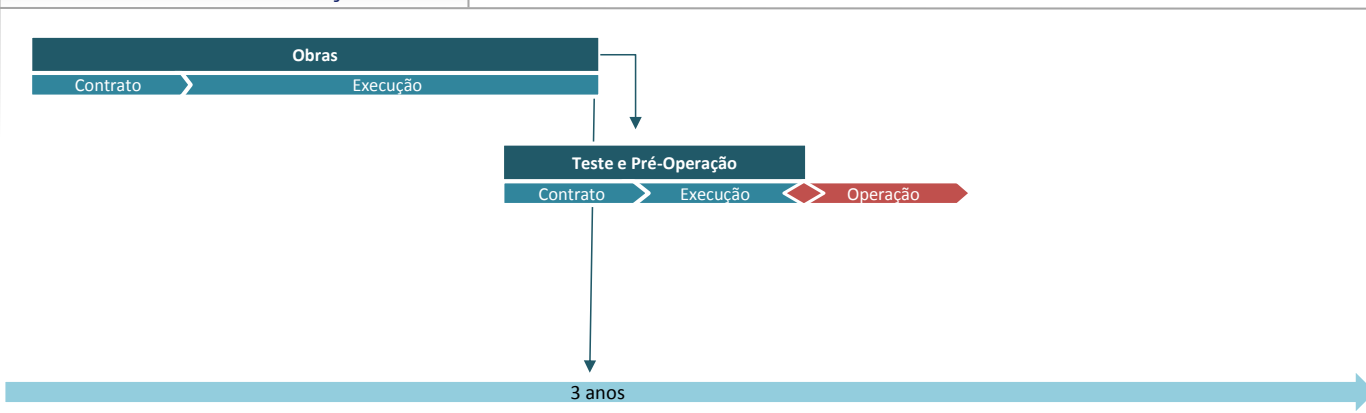

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto