

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SACRAMENTO

DADOS GERAIS



Código	MG-SO-CPT-038
Sedes atendidas	Sacramento
População abrangida (2035)	24.918 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Sacramento
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O abastecimento de Sacramento é realizado através de uma captação em manancial superficial no Córrego dos Pintos, seguida de tratamento em ETA convencional, além de contar com uma nascente e 6 poços profundos que recebem tratamento por simples desinfecção. A obra consiste em uma nova captação em mina d'água, com capacidade de 10 L/s, cujo tratamento em conjunto com o da Mina da Loca existente.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,24 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sacramento

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

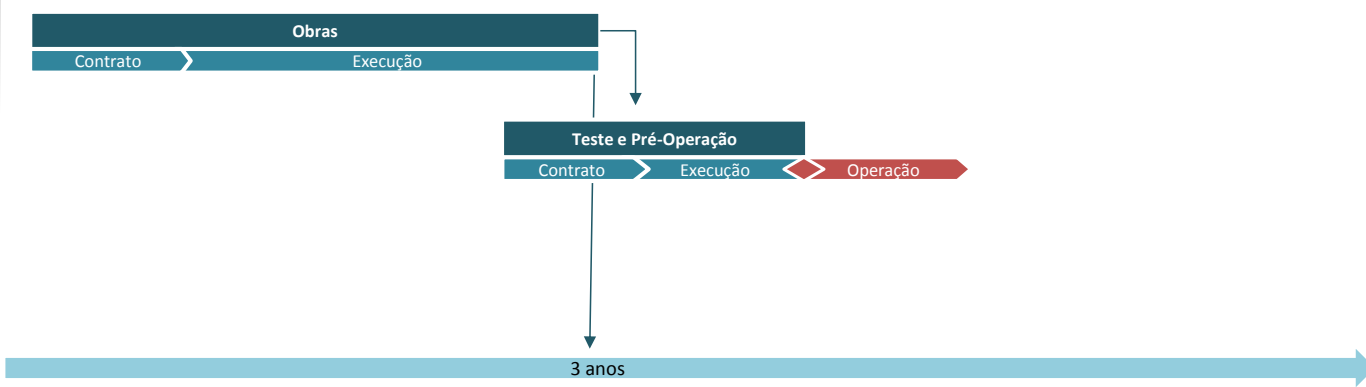

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto