


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE IJACI


DADOS GERAIS

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | Código | MG-SO-POC-057 |
| | Sedes atendidas | Ijaci |
| | População abrangida (2035) | 6.760 habitantes |
| | Sistema | Sistema Isolado Ijaci |
| | Manancial - Fonte Hídrica | Subterrâneo |
| | Bacia Hidrográfica | - |
| Descrição | <p>O abastecimento de Ijaci é realizado através de captação em dez poços profundos e, atualmente, não é realizado o tratamento da água antes da distribuição para a sede urbana. Desse modo, a obra recomendada consiste na implantação de sistema de tratamento para os poços através da construção de postos de cloração.</p> | |
| Finalidades Atendidas | Abastecimento urbano | |

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|--|
| Estágio / Status 2020 | Projeto Executivo concluído |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2021 |
| Investimento previsto (ref. Dez/2020) | R\$ 1,63 milhão |
| Fonte de recursos financeiros | Recursos Próprios |
| Executores e Intervenientes | Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

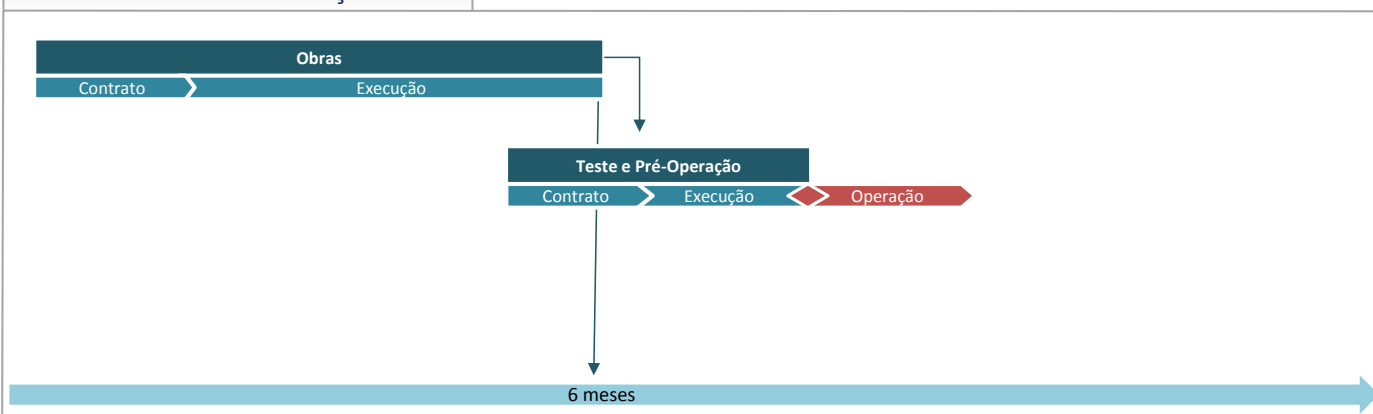

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |