

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE NOVA RESENDE

### DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-047
Sedes atendidas	Nova Resende
População abrangida (2035)	13.249 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Nova Resende
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Claro
Bacia Hidrográfica	Entorno do Reservatório de Furnas

#### Descrição


O abastecimento de Nova Resende é realizado através de captação em manancial superficial, no Rio Claro, e tratamento em ETA convencional. O projeto consiste na ampliação da capacidade da captação para 28 L/s com estação elevatória de água bruta e tratada e respectivas adutoras, além da construção de seis novos reservatórios.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,35 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal   PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

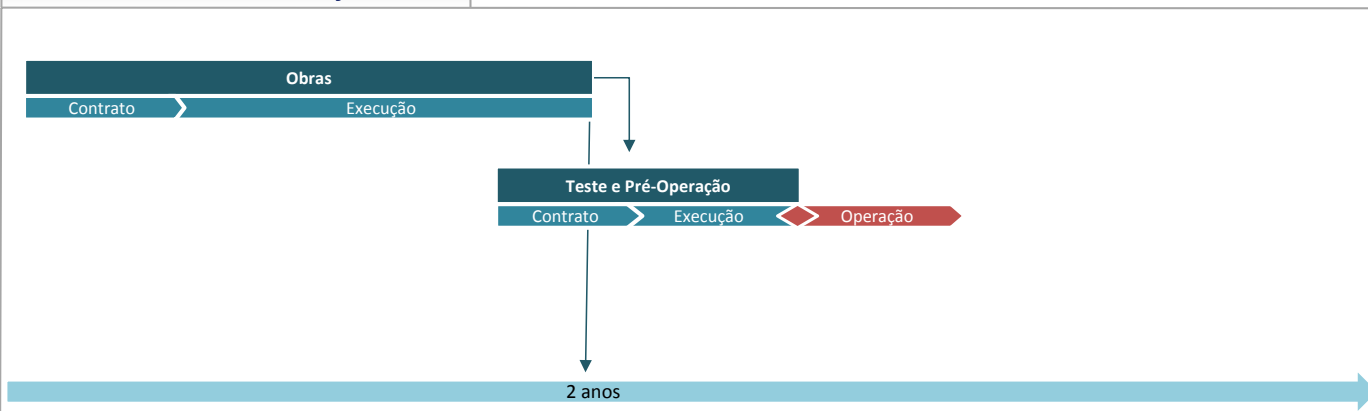

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>