

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE PAINS

### DADOS GERAIS



Código	MG-SO-SAA-055
Sedes atendidas	Pains
População abrangida (2035)	8.506 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Pains
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrânea
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição


O abastecimento de Pains é realizado através de captação em três poços profundos com tratamento através de simples desinfecção e captação em nascente com tratamento em ETA do tipo filtração. O projeto proposto consiste na implantação de nova captação no Rio São Miguel e construção de nova ETA convencional com capacidade nominal de 33,3 L/s para atendimento da demanda da sede urbana do município.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2026
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 5,48 milhões
Fonte de recursos financeiros	FUNASA
Executores e Intervinentes	Prefeitura Municipal de Pains

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

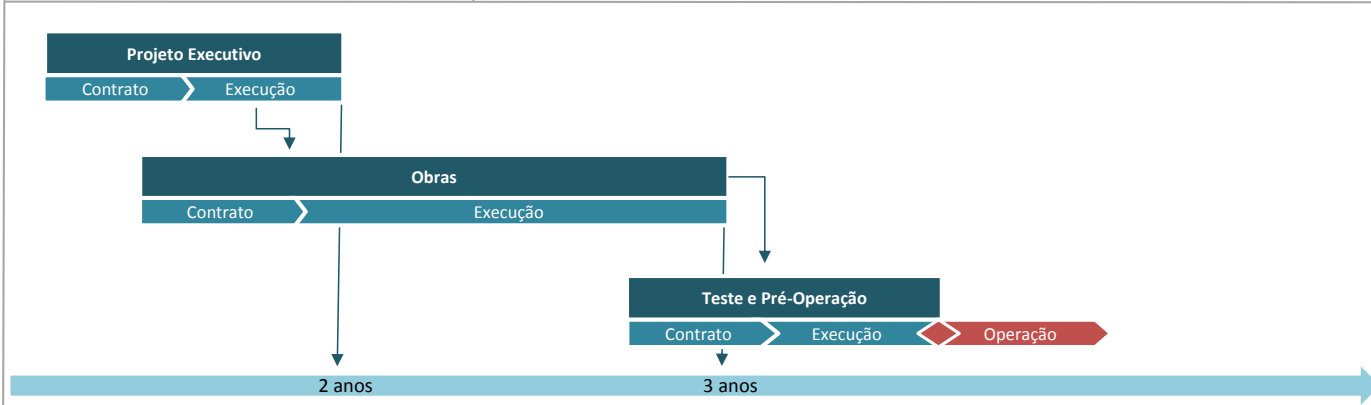

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>