


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE DOURADOS


### DADOS GERAIS

	Código	MS-SO-SAA-001
	Sedes atendidas	Dourados
	População abrangida (2035)	241.615 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Dourados
	Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
	Bacia Hidrográfica	-
Descrição	<p>O município de Dourados é abastecida pelo Rio Dourado, seguindo para uma ETA e por um sistema de 15 poços, que são tratados por simples desinfecção, que seguem depois de seus tratamentos para a rede de distribuição municipal.</p> <p>A obra consiste na ampliação do SAA compreendendo captação subterrânea, substituição de equipamentos da elevatória de água bruta, implantação de 7 poços profundos (250m³/h cada) e adutoras, reservatório elevado (500m³), reforma do centro de reservação CR-2, construção de reservatório apoiado de 800m³ no centro CR-4, reforma do CR-3, construção de reservatório enterrado de 4.000m³ na ETA, sendo assim tendo melhorias no sistema.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento humano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 107,03 milhões
Fonte de recursos financeiros	FIN
Executores e Intervenedores	Governo do Estado do Mato Grosso do Sul

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

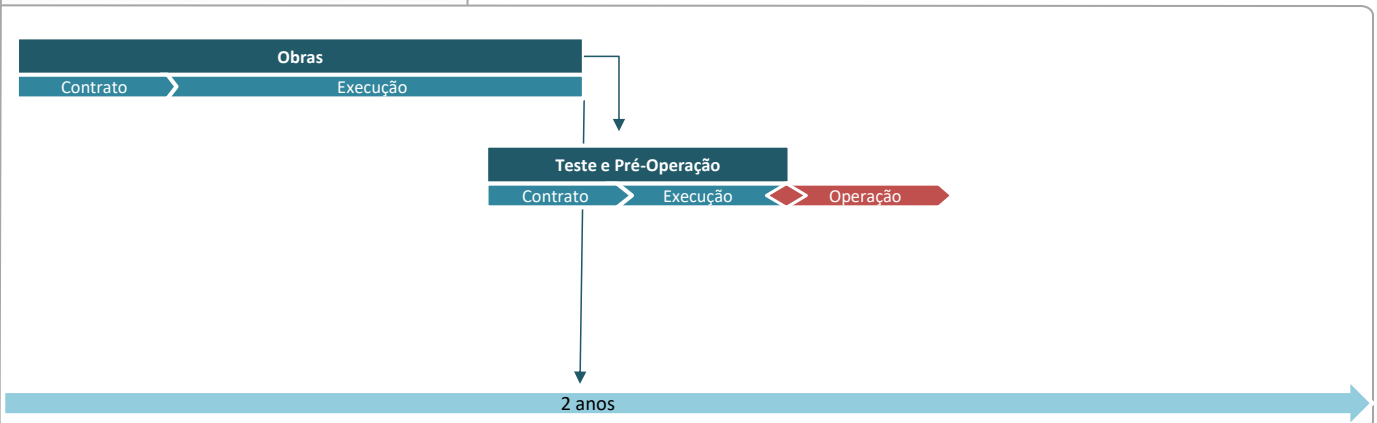

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>