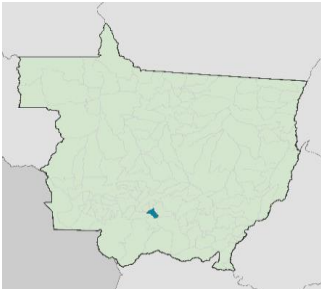


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE VÁRZEA GRANDE


DADOS GERAIS

	Código	MT-RM-SAA-001
	Sedes atendidas	Várzea Grande
	População abrangida (2035)	356.381 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Várzea Grande
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Cuiabá
	Bacia Hidrográfica	Rio Paraná
Descrição	<p>O sistema isolado Várzea Grande faz uso de manancial superficial para abastecimento de água através do Rio Cuiabá. O sistema possui duas captações flutuantes e duas ETA's do tipo convencional. A intervenção busca ampliar a oferta hídrica do município com a ampliação da capacidade de captação de água, passando dos atuais 400 l/s para 800 l/s, 09 reservatórios, 34,8km de rede de distribuição, 4,2 km de adutora de água tratada e 15,2 mil ligações prediais.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 134,95 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervenientes	Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

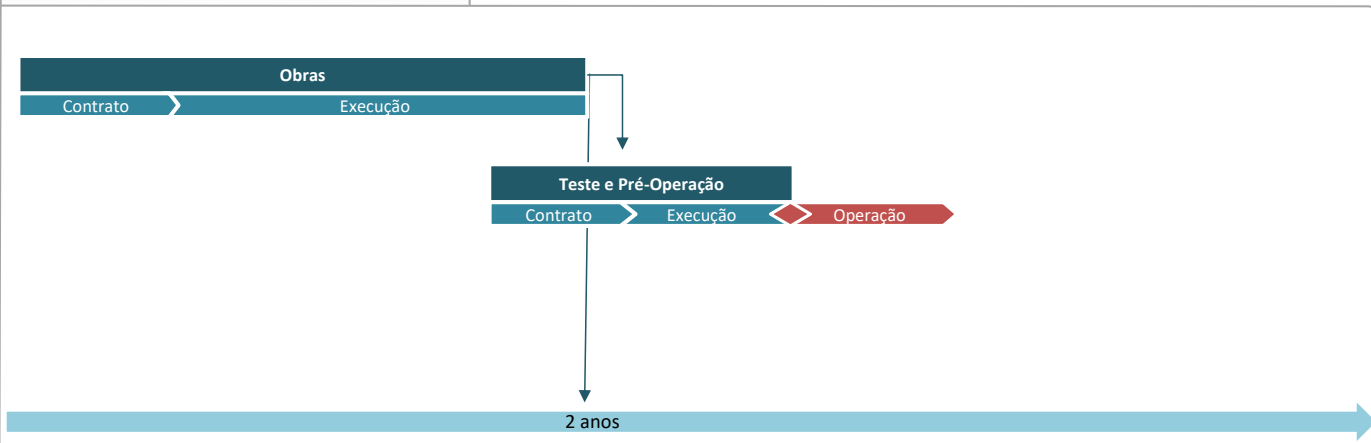

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto