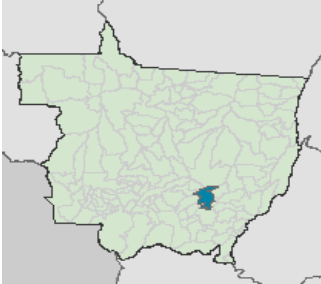


SISTEMA ISOLADO - IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO NO CÓRREGO DOS BOIS - PRIMAVERA DO LESTE


DADOS GERAIS

	Código	MT-SE-CPT-011
	Sedes atendidas	Primavera do Leste
	População abrangida (2035)	77.841 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Primavera do Leste
	Manancial - Fonte Hídrica	Manancial Superficial
	Bacia Hidrográfica	Traíras
Descrição	<p>O sistema isolado de Primavera do Leste é abastecido por dois mananciais superficiais e manancial subterrâneo. O município possui captações nos córregos Traíras e Boa Esperança, tendo capacidade conjunta de produção até 150 L/s, as captações em poços também são capazes de produzir os 150 L/s. A intervenção prevê a construção de uma captação no Córrego dos Bois que, através de elevatórias, irá realizar a transposição para o Córrego Traíras, possibilitando a captação de até 122 L/s através do Traíras.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 17,94 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Águas de Primavera do Leste

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

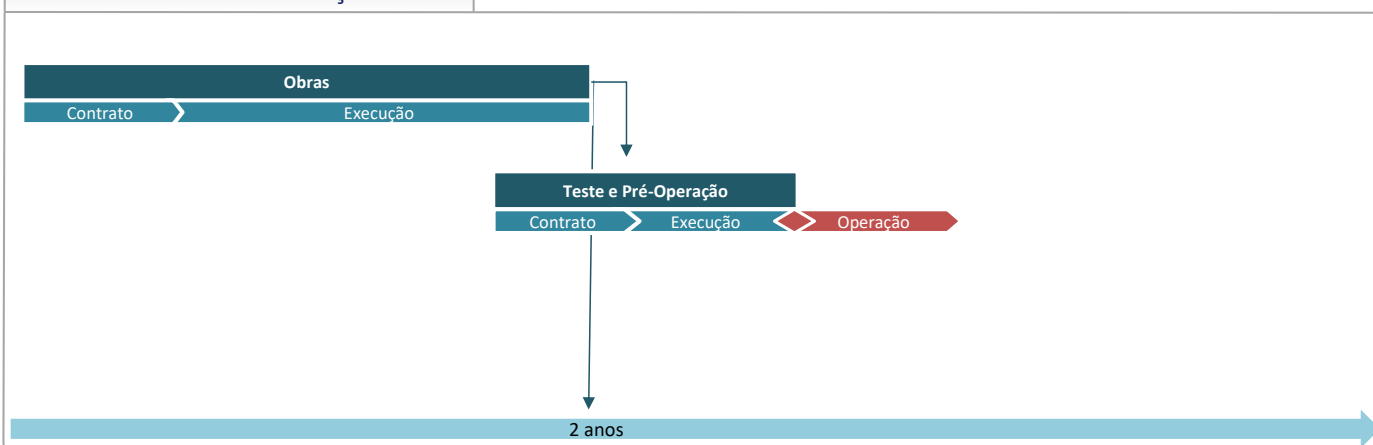

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto