

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA DE RONDONÓPOLIS

### DADOS GERAIS



Código	MT-SE-ETA-002
Sedes atendidas	Rondonópolis
População abrangida (2035)	310.918 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Rondonópolis
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição

O sistema Isolado de Rondonópolis faz uso de manancial superficial e subterrâneo para abastecimento de água. A captação superficial se dá por tomada direta no Rio Vermelho, sendo encaminhada para uma ETA do tipo convencional. O sistema possui 41 poços, sendo a água tratada por simples desinfecção antes de ser encaminhada para a rede do município.


A intervenção visa a manutenção do sistema para assegurar a segurança hídrica do município através da execução de 01 Estação de cloração, 10,4km de adutora de água tratada com diâmetro de 300mm, 05 reservatórios com capacidade de 2500m³ e 128,6km de rede coletora.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 54,25 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervinentes	SANEAR

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

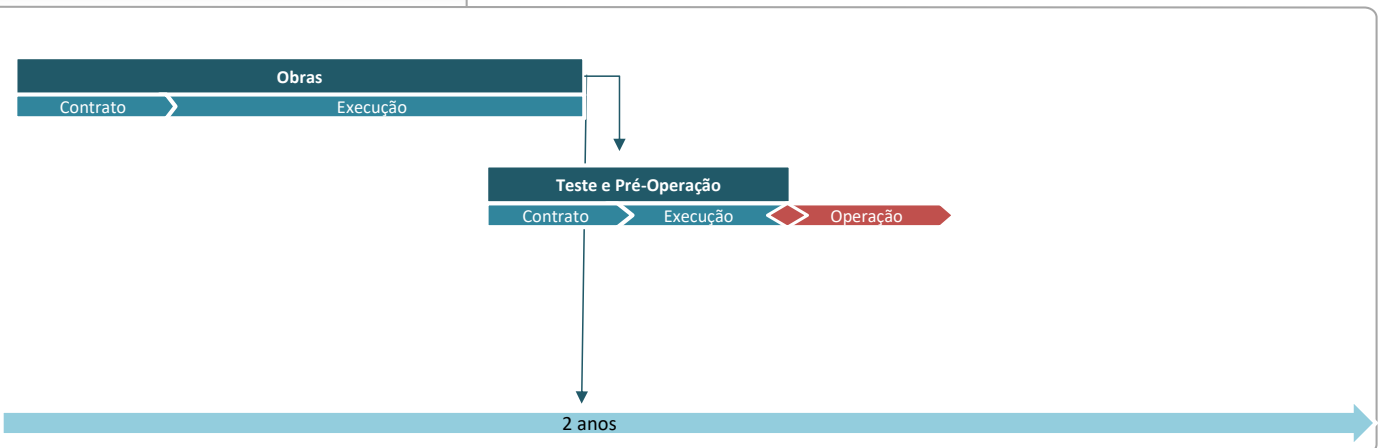

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>