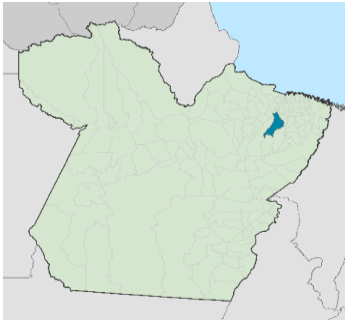


SISTEMA ISOLADO - REVITALIZAÇÃO DO SAA NOS BAIROS PANTANAL, CACOAL E ALEGRIA (ACARÁ)


DADOS GERAIS

	Código	PA-NE-SAA-020
	Sedes atendidas	Acará
	População abrangida (2035)	59.881 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Acará
	Manancial - Fonte Hídrica	Subterrânea
	Bacia Hidrográfica	Rio Acará
Descrição	<p>O atual sistema de abastecimento de Acará é composto por bateria de 13 poços, sem tratamento. A solução contemplará diretamente os bairros de Água dos Bairros Pantanal, Cacoal e Alegria e indiretamente a sede. Será composto pela administração da obra, captação, casa de operação, elevatória, redes de distribuição, redes domiciliares, reservação, serviços preliminares e tratamento.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	ND
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,60 milhões
Fonte de recursos financeiros	ND
Executores e Intervinentes	ND

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

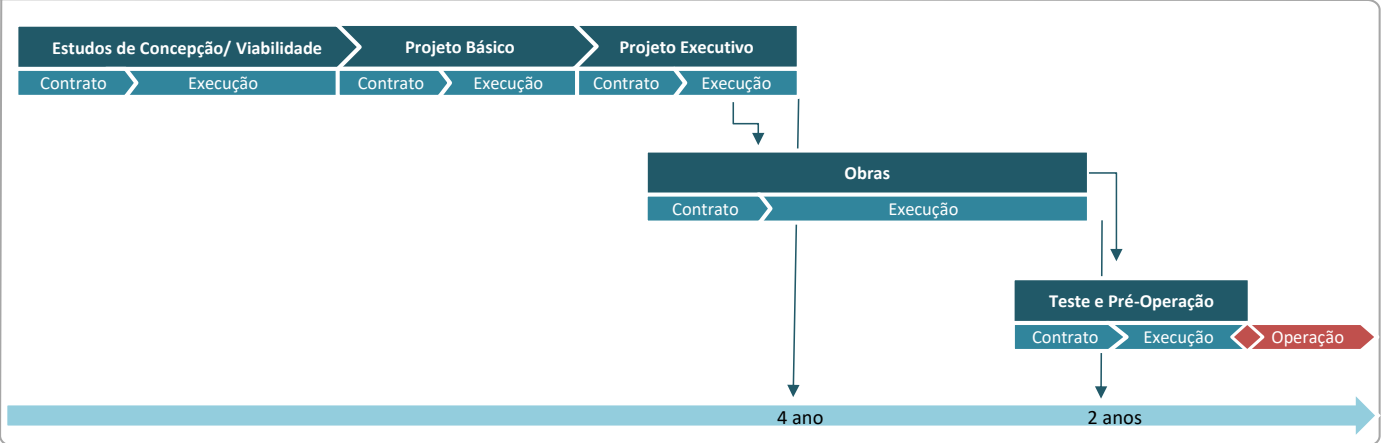

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto