

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA EM HELIOLÂNDIA (CASTANHAL)


DADOS GERAIS

Código	PA-RM-SAA-004
Sedes atendidas	Castanhal
População abrangida (2035)	610.477 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Castanhal
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-
Descrição	O município de Castanhal é abastecido unicamente por captações subterrâneas sendo um total de 11 unidades operacionais que somam 67 poços, entre baterias e poços individuais. Apenas a água proveniente de duas dessas unidades operacionais recebe tratamento por simples desinfecção. A intervenção prevê a implantação do SAA no bairro de Heliolândia, com execução de 2 poços subterrâneos de profundidade 270m e vazão de 180m³/h cada, 1 estação de tratamento de água, 3 estações elevatórias, 2 reservatórios com capacidade total de 2.000m³.
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. jan/2020)	R\$ 8,98 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervenientes	Prefeitura Municipal de Castanhal

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

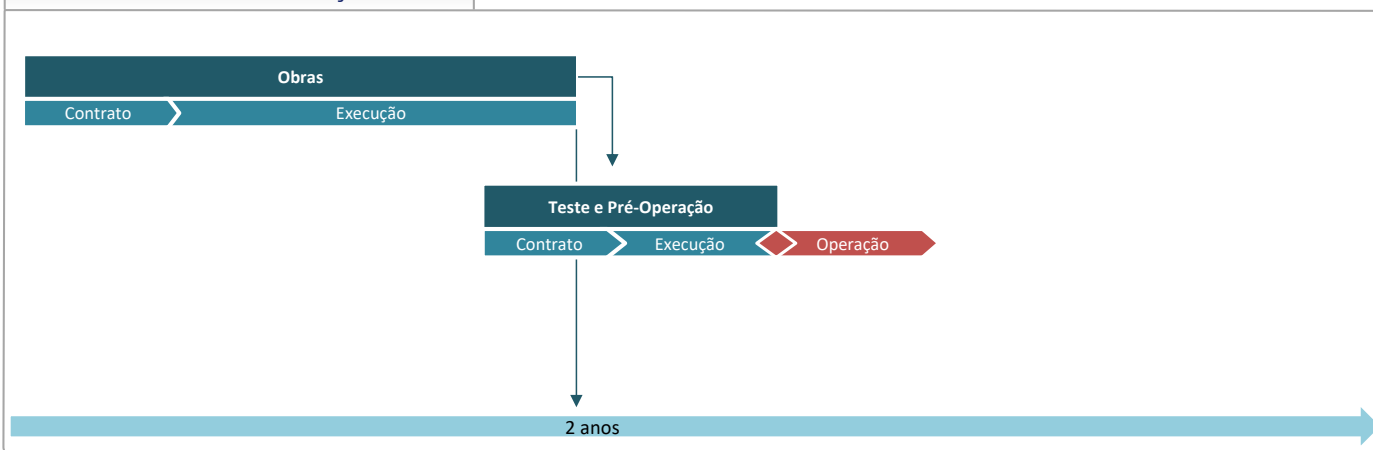

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto