

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SAA II (CASTANHAL)


DADOS GERAIS

Código	PA-RM-SAA-028
Sedes atendidas	Castanhal
População abrangida (2035)	610.477 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Castanhal
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-
Descrição	O município de Castanhal é abastecido unicamente por captações subterrâneas, somando um total de 11 unidades operacionais, com baterias de poços profundos e rasos. Apenas a água proveniente de duas dessas unidades operacionais recebe tratamento por simples desinfecção. A intervenção planejada prevê a ampliação dos sistemas de abastecimento de água de Usina e Comandante Assis. Utilizando o manancial subterrâneo composto de captação, tratamento, reservação, elevação, macromedicação, rede de distribuição e ligações domiciliares.
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. jan/2020)	R\$ 8,63 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervinentes	Governo do Estado do Pará

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

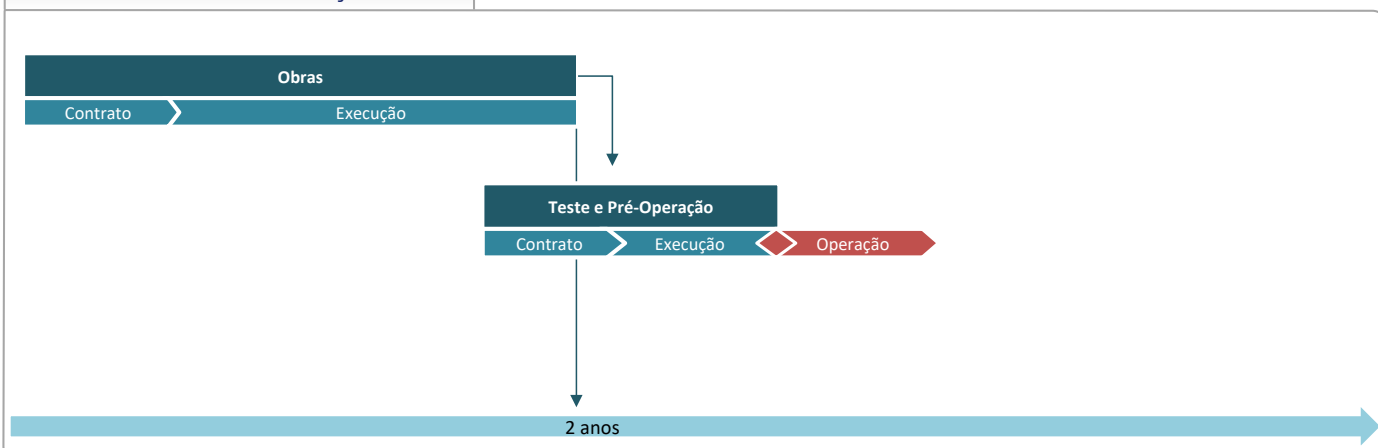

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto