

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO (PARAGOMINAS)


### DADOS GERAIS

Código	PA-SE-SAA-026
Sedes atendidas	Paragominas
População abrangida (2035)	127.071 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Paragominas
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Urumim
Bacia Hidrográfica	Gurupi
Descrição	O atual sistema de abastecimento de Paragominas é composto por 6 poços sem tratamento e uma captação no Rio Umirim, com tratamento ocorrendo na ETA Umirim, do tipo convencional. A solução contempla a ampliação do SAA dos bairros Flamboyant, Promissões I, II, III, e IV, Novo Horizonte, Helena Coutinho, Morada do Sol, Juscelino Kubistchek e Nova Esperança, e Implantação do SAA do bairro Nagibão. Será executada a ampliação da ETA URAIM, duplicando à sua capacidade de 180 l/s para 360 l/s, uma captação, duas estações elevatórias de água, 5,9km de adutora e dois reservatórios.
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. jan/2020)	R\$ 30,96 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal   PAC
Executores e Intervinentes	Prefeitura Municipal de Paragominas

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

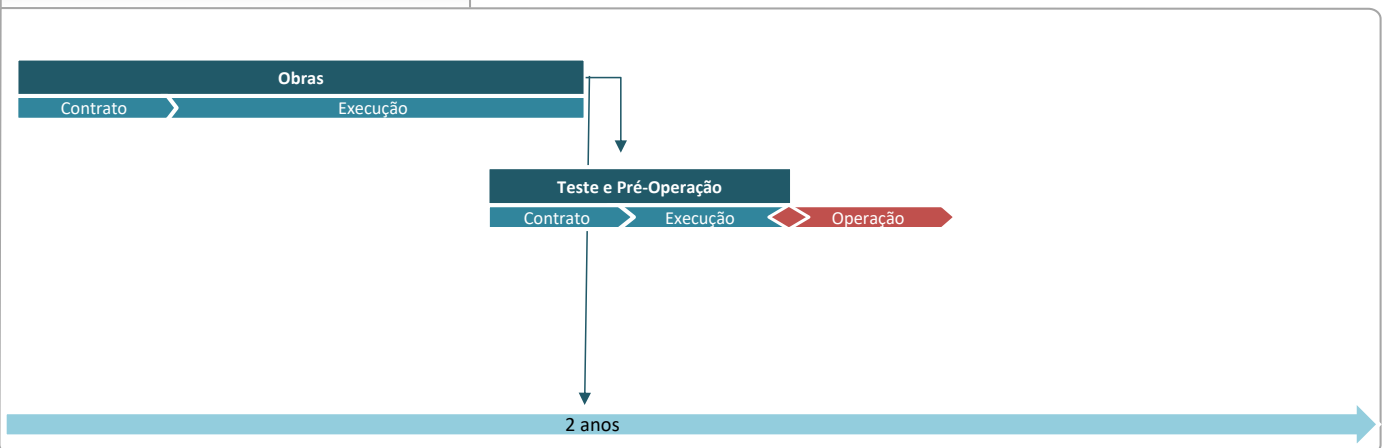

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>