


SISTEMA ISOLADO - IMPLANTAÇÃO DO SAA (SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA)

DADOS GERAIS

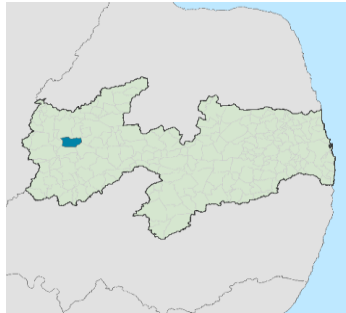

Código	PB-NO-SAA-014
Sedes atendidas	São José da Lagoa Tapada
População abrangida (2035)	4.165 habitantes
Sistema	Sistema Isolado São José da Lagoa Tapada
Manancial - Fonte Hídrica	Açude Jenipapeiro
Bacia Hidrográfica	Alto Piranhas

Descrição


O município de São José da Lagoa Tapada é abastecido pelo Açude Jenipapeiro, por tomada direta. Após a captação a água é recalçada por uma estação de tratamento até uma ETA do tipo convencional. Uma vez tratada, ela é armazenada em dois reservatórios, de onde segue para a rede de distribuição do município. A intervenção proposta consiste na implantação de novo sistema de abastecimento d'água no município. As obras ainda não foram iniciadas, estando o contrato em situação de cláusula suspensiva. A Intervenção não possui relação com o PISF.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,43 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	Governo Municipal de São José da Lagoa Tapada

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

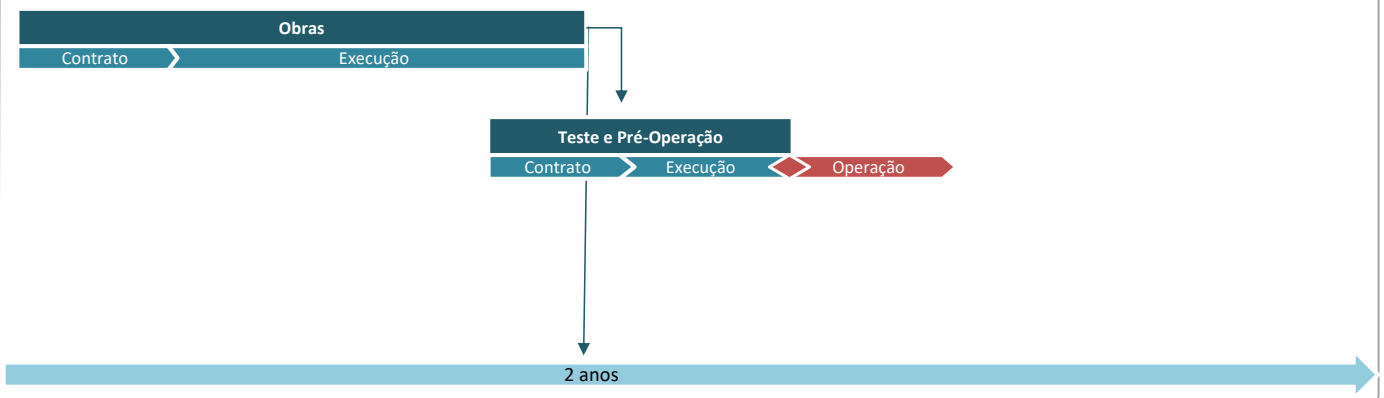

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto