


BARRAGEM CUISSURA

DADOS GERAIS

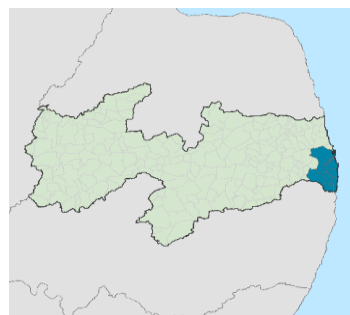

Código	PB-SE-BAR-003
Sedes atendidas	Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Pedras de Fogo, Pitimbu e Santa Rita
População abrangida (2035)	1.237.247 habitantes
Sistema	Sistema Integrado de Gramame
Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Cupissura
Bacia Hidrográfica	Litoral Sul/GL6

Descrição


Atualmente, os municípios Alhandra, Caaporã, Pedras de Fogo, Pitimbu e Santa Rita, são abastecidos apenas por sistemas isolados, com captações subterrâneas e superficiais. Os municípios Bayeux e João Pessoa também são abastecidos por sistemas isolados, mas a maior vazão de abastecimento vem do Sistema Integrado De Gramame, que abastece Cabedelo e Conde, também. O Sistema Integrado de Gramame possui duas estações de tratamento de água, a ETA Gramame e a ETA Marés, ambas do tipo convencional. A construção da Barragem Cupissura é um complemento do novo Sistema Adutor Abiaí - Papocas, que tem como objetivo o reforço dos municípios, Alhandra, Bayeux, Cabedelo, Conde, João Pessoa e Santa Rita. Os municípios Caaporã, Pedras de Fogo e Pitimbu, não serão abastecidos pelo novo sistema adutor, mas podem, no futuro, usufruir da construção da barragem para abastecimento. A Intervenção não possui relação com o PISF.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 135,67 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU Financiamento Caixa Econômica Federal (CEF)
Executores e Intervenientes	Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

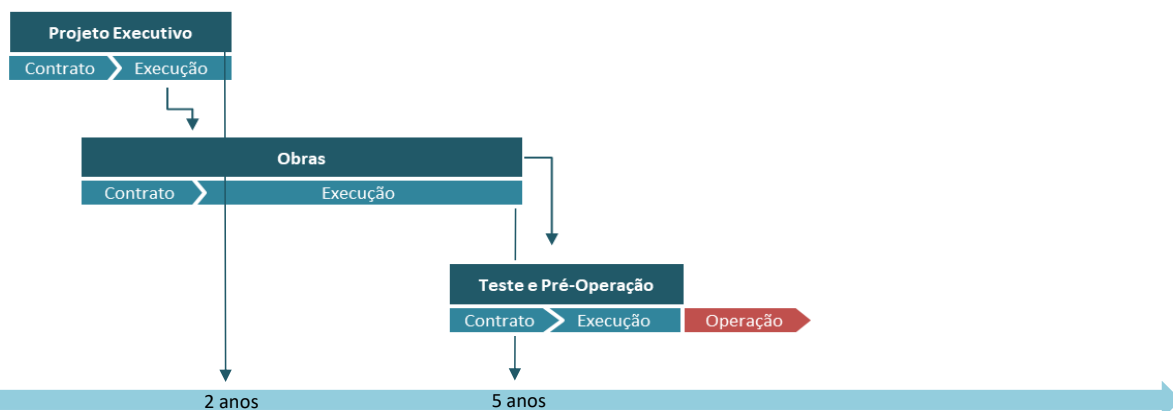

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto