

## SISTEMA ISOLADO - BOTAFOGO - ARAÇOIABA

### DADOS GERAIS



Código	PE-RM-SAA-014
Sedes atendidas	Araçoiaba
População abrangida (2035)	19.619 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Araçoiaba
Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Botafogo
Bacia Hidrográfica	Metropolitana Norte

#### Descrição

Atualmente, Araçoiaba é abastecida apenas pelo Riacho Floresta de maneira isolada, levando apenas 18 L/s para a cidade.


O projeto inclui uma captação na Barragem Botafogo com capacidade de 120 L/s. Além disso, também será feita uma adutora de ferro fundido DN400 com aproximadamente 12 km de comprimento até chegar na nova ETA, também inclusa nesse projeto, capaz de tratar toda a água vinda da captação no Botafogo.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo Concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 27,21 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos próprios
Executores e Interventores	Compesa

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

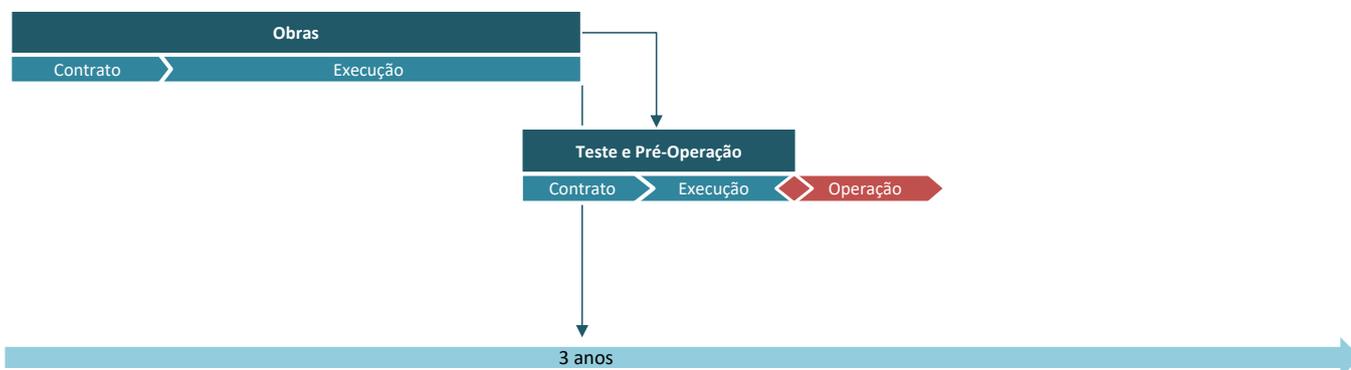

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	-
Órgão Contratante	-
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>