


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE TELÊMACO BORBA


DADOS GERAIS

	Código	PR-NE-ETA-030
	Sedes atendidas	Telêmaco Borba
	População abrangida (2035)	86.040 habitantes
	Sistema	Sistema Telêmaco Borba
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Tibagi
	Bacia Hidrográfica	Tibagi
Descrição	<p>A área urbana do município apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Rio Tibagi). O projeto consiste em melhorias na ETA, ampliação da reservação com a implantação de dois reservatórios (1.000m³ e 3.000m³), elevatórias e adutoras para água tratada.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 35,99 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

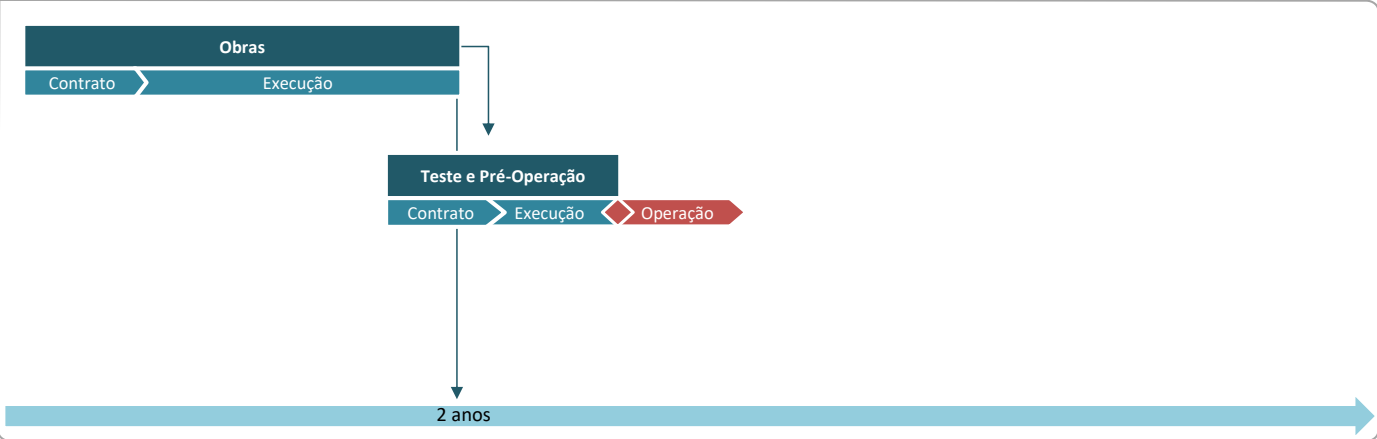

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto