


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE ROLÂNDIA


DADOS GERAIS

	Código	PR-NE-SAA-032
	Sedes atendidas	Rolândia
	População abrangida (2035)	74.063 habitantes
	Sistema	Sistema Captação Superficial Rolândia
	Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Ema e Ribeirão Jaú
	Bacia Hidrográfica	Tibagi
Descrição	<p>A área urbana de Rolândia apresenta três sistemas isolados de abastecimento de água, constituído por cinco poços profundos e duas captações superficiais nos Ribeirões Ema e Jaú. O projeto consiste na construção de um novo reservatório que passará a receber água do Sistema Integrado de Londrina - Cambé.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 6,97 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

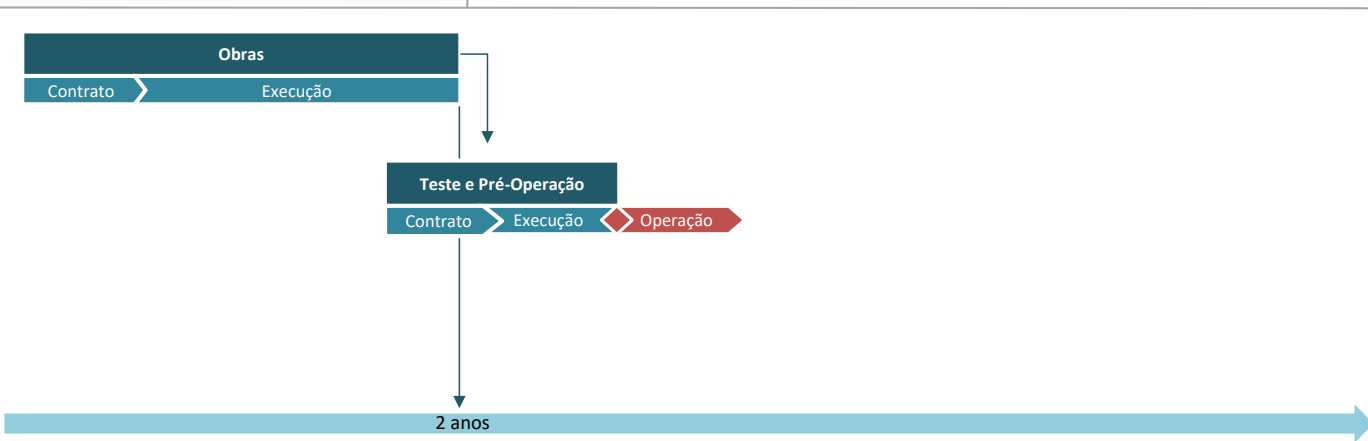

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto