

SISTEMA ISOLADO - NOVO POÇO (DOURADINA)

DADOS GERAIS



Código	PR-NO-POC-053
Sedes atendidas	Douradina
População abrangida (2035)	8.451 habitantes
Sistema	Sistema Douradina
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


A área urbana do município apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de três poços profundos. Será feita a interligação e operacionalização de um poço tubular profundo para o abastecimento, que já está perfurado.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,64 milhão
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

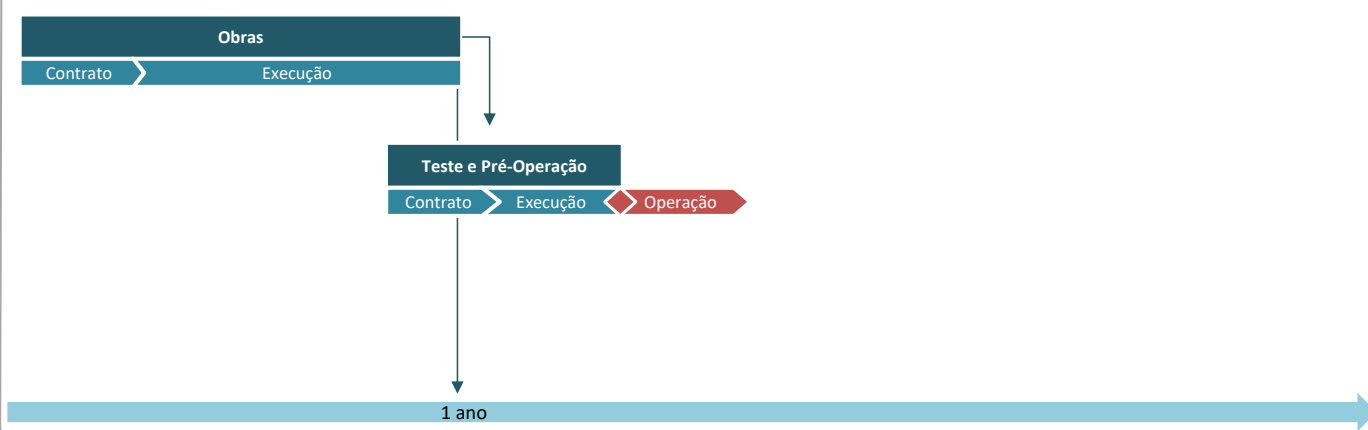

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto