

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE CAMPO MOURÃO


DADOS GERAIS

	Código	PR-NO-SAA-024
	Sedes atendidas	Campo Mourão
	População abrangida (2035)	99.963 habitantes
	Sistema	Sistema Campo Mourão II
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio do Campo
	Bacia Hidrográfica	Ivaí
Descrição	<p>A área urbana de Campo Mourão apresenta três sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de um manancial superficial (Rio do Campo) e quatro poços profundos. O projeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento compreendendo ampliação da captação superficial, um módulo da estação de tratamento de água, tratamento e disposição do lodo, seis estações elevatórias, adução e reservação.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 30,57 milhões
Fonte de recursos financeiros	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Executores e Intervententes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

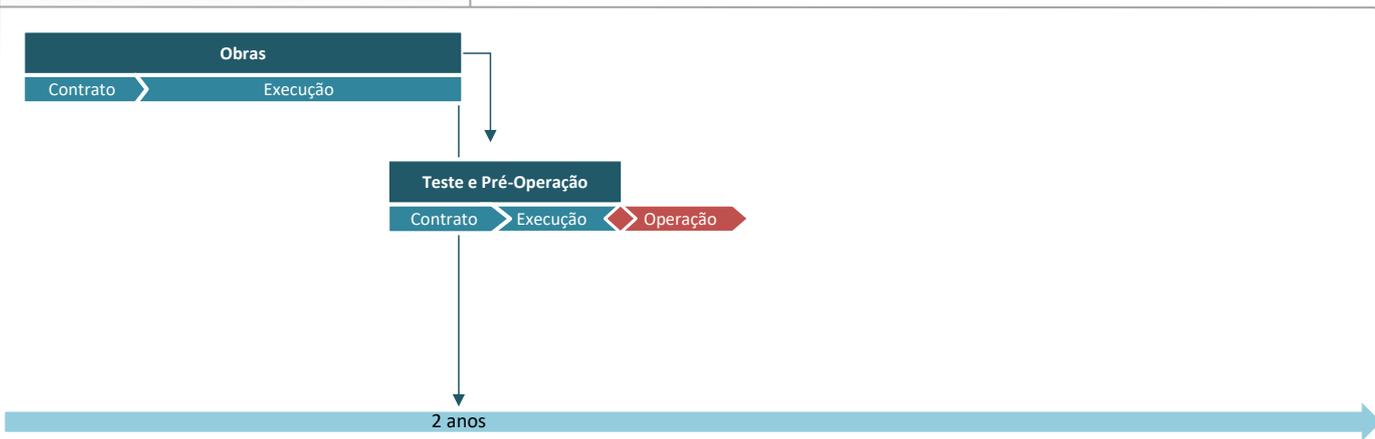

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto