

## SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR DE PINHAIS

### DADOS GERAIS



Código	PR-RM-AAT-002
Sedes atendidas	Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais
População abrangida (2035)	2.560.777 habitantes
Sistema	Sistemas Integrados Iguaçu e Iraí
Manancial - Fonte Hídrica	Canal Água Limpa e Rio Iraí
Bacia Hidrográfica	Iguaçu

#### Descrição


O Sistema Integrado Iguaçu é constituído por uma captação no Canal de Água Limpa, que possui capacidade nominal de 3.200 L/s. O Sistema Integrado Iraí é constituído por uma captação na Barragem Rio Iraí, que opera com vazão de 2.700 L/s. O projeto envolve elevatórias de água tratada em ambos os sistemas.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 42,51 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervententes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

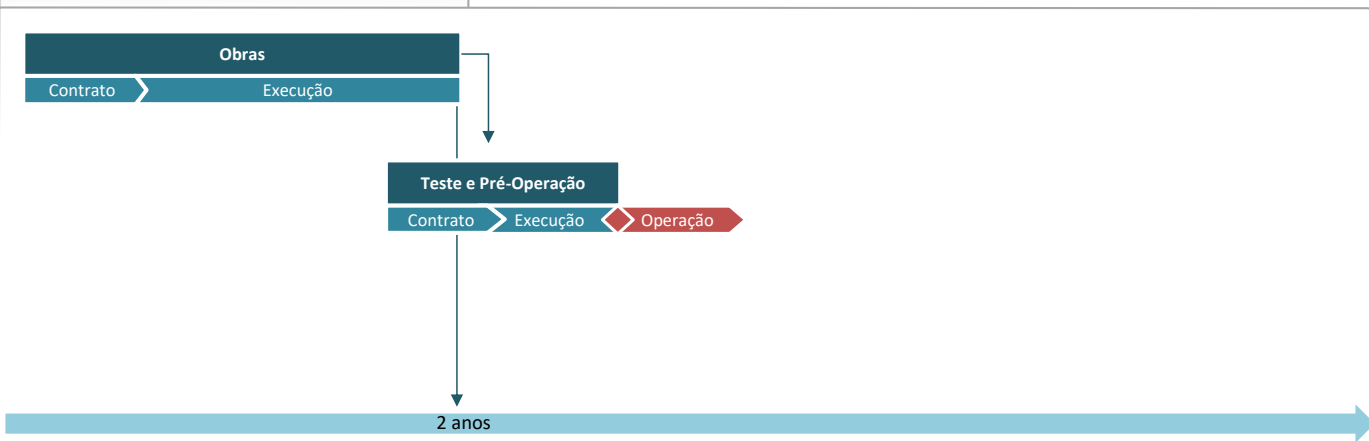

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>