


## SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR PASSAÚNA


### DADOS GERAIS

	Código	PR-RM-ETA-003
	Sedes atendidas	Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Curitiba e Fazenda Rio Grande
	População abrangida (2035)	2.502.153 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Passaúna
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Passaúna
	Bacia Hidrográfica	Iguaçu
Descrição	<p>O Sistema Integrado Passaúna é constituído por uma captação na Barragem Rio Passaúna, que opera com vazão de 1.800 L/s. O tratamento é feito na ETA Passaúna, que possui tratamento convencional. O projeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento da sede municipal, compreendendo a estação de tratamento de água, tratamento e disposição do lodo da ETA, uma estação elevatória e eletrificação.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 16,93 milhões
Fonte de recursos financeiros	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

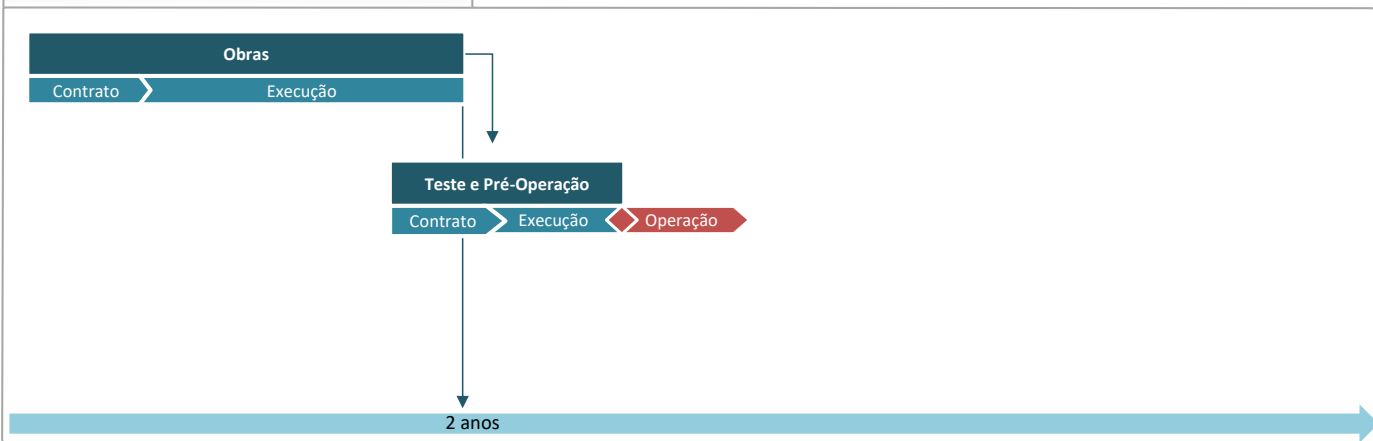

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>