

## SISTEMA ISOLADO - NOVOS POÇOS (CAMPO MAGRO)

### DADOS GERAIS



Código	PR-RM-POC-039
Sedes atendidas	Campo Magro
População abrangida (2035)	30.449 habitantes
Sistema	Sistema Karst
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição

A área urbana do município de Campo Magro é abastecida pelo Sistema Integrado Passaúna e por um sistema isolado, constituído por duas captações subterrâneas, cujo manancial, de uso permanente, é o aquífero Karst. O projeto consiste na instalação de sete novos poços, adutora de água bruta e tratamento para o município.


#### Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2022
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 44,76 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

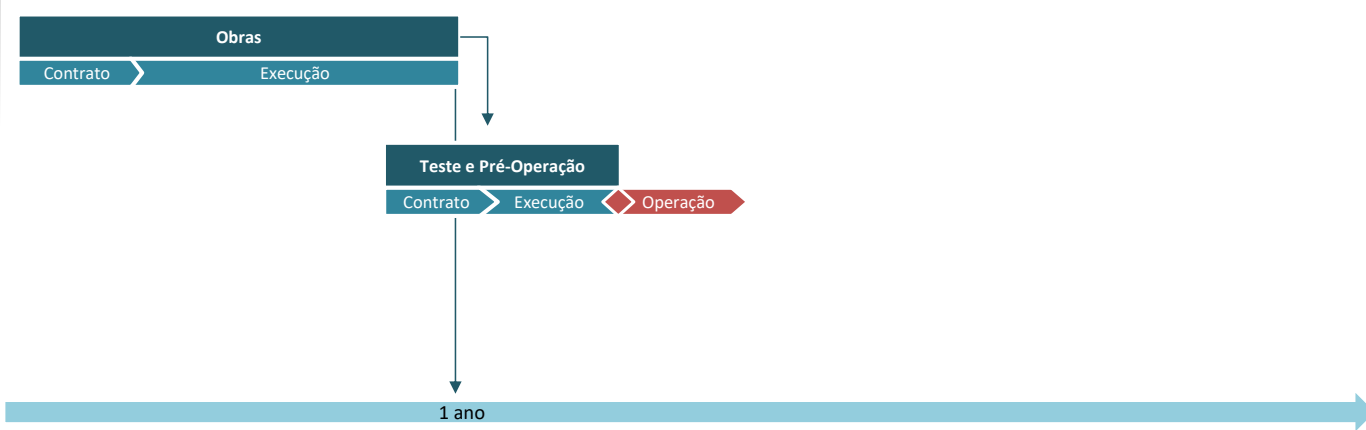

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>