

## SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR MIRINGUAVA

### DADOS GERAIS



Código	PR-RM-RES-012
Sedes atendidas	São José dos Pinhais
População abrangida (2035)	355.151 habitantes
Sistema	Sistema Integrado Miringuava
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Miringuava
Bacia Hidrográfica	Iguaçu

#### Descrição

O Sistema Integrado Miringuava é constituído por uma captação no Rio Miringuava, que opera com vazão de 800 L/s. O projeto envolve elevatórias de água tratada do sistema.


#### Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 21,10 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

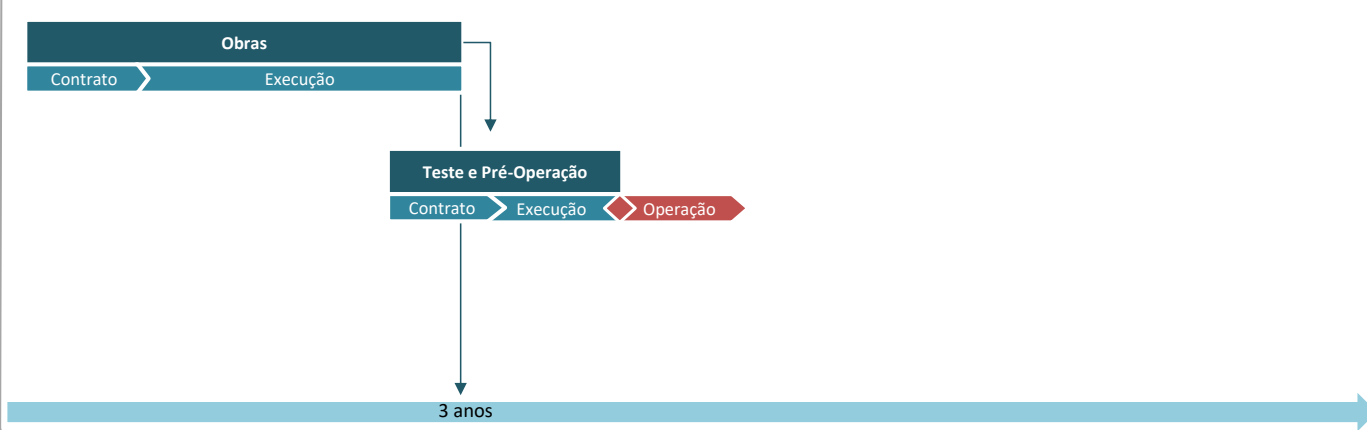

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>