


SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR UNIÃO DA VITÓRIA - PORTO UNIÃO


DADOS GERAIS

	Código	PR-SC-ETA-001
	Sedes atendidas	União da Vitória e Porto União
	População abrangida (2035)	92.879 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado União da Vitória - Porto União
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Iguaçu
	Bacia Hidrográfica	Iguaçu
Descrição	<p>As áreas urbanas dos municípios de União da Vitória e de Porto União são abastecidas pelo Sistema Integrado União da Vitória-Porto União, que possui uma captação superficial no Rio Iguaçu. O projeto consiste na ampliação do sistema de abastecimento com aumento na capacidade da ETA, estação de tratamento de lodo, quatro estações elevatórias, adutoras e um reservatório.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 22,93 milhões
Fonte de recursos financeiros	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

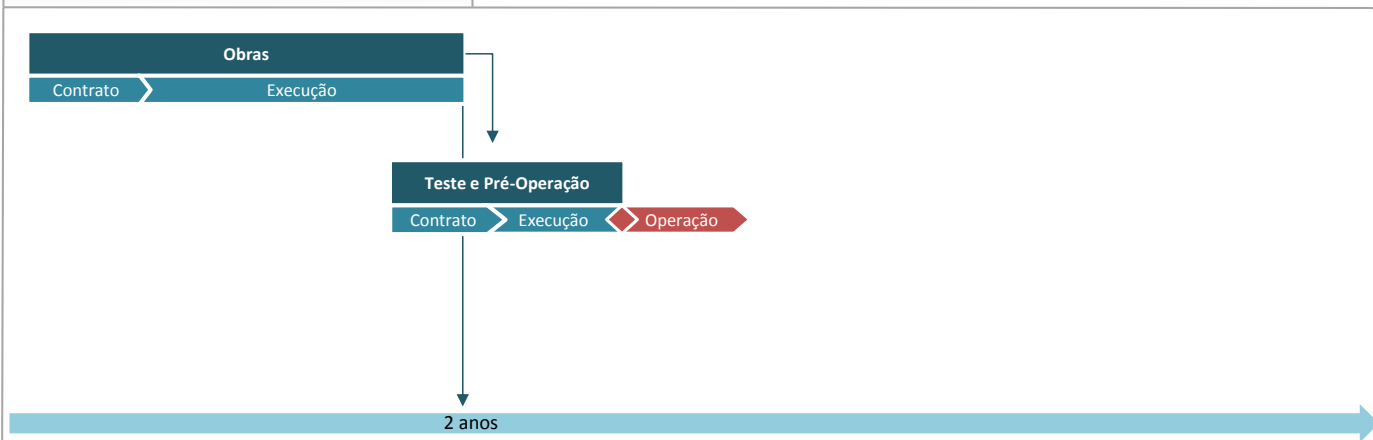

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto