

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE GUARATUBA

DADOS GERAIS



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Código | PR-SE-CPT-035 |
| Sedes atendidas | Guaratuba |
| População abrangida (2035) | 39.186 habitantes |
| Sistema | Sistema Guaratuba I |
| Manancial - Fonte Hídrica | Rio Sai Guaçu |
| Bacia Hidrográfica | Litorânea |

Descrição


A área urbana do município de Guaratuba é abastecida por dois sistemas isolados. A água dos sistemas provém de três mananciais superficiais - Rio Sai-Guaçu, Rio do Meio e Rio Boguaçu/Umbaúva, sendo este último de uso emergencial. O projeto consiste na ampliação na captação de água bruta, dois novos reservatórios e ampliação e adequação na distribuição de água tratada.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Estágio / Status 2020 | Obras a iniciar |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2024 |
| Investimento previsto (ref. dez/2020) | R\$ 2,91 milhões |
| Fonte de recursos financeiros | - |
| Executores e Intervinentes | Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

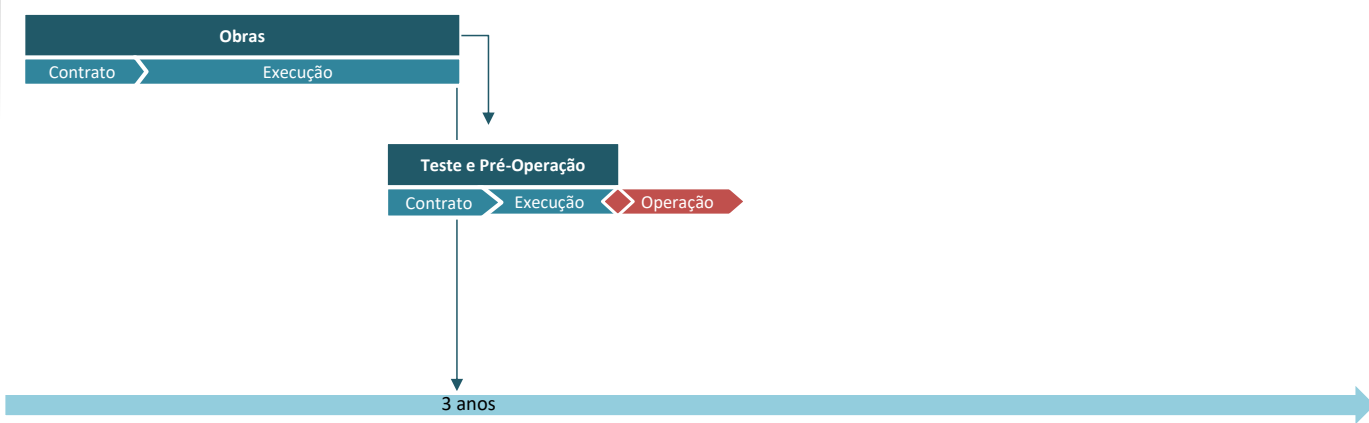

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |