


## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE FOZ DO IGUAÇU


### DADOS GERAIS

	Código	PR-SO-CPT-014
	Sedes atendidas	Foz do Iguaçu
	População abrangida (2035)	276.230 habitantes
	Sistema	Sistema Itaipu
	Manancial - Fonte Hídrica	Lago de Itaipu
	Bacia Hidrográfica	Paraná 3
Descrição	<p>A área urbana do município apresenta dois sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de dois mananciais superficiais (Lago de Itaipu e Rio Tamanduá). O projeto consiste em nova captação superficial no Lago de Itaipu e ampliação do sistema de abastecimento, compreendendo três estações elevatórias, 3,8 km de adução e quatro unidades de reservação.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 41,93 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal I PAC
Executores e Intervententes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

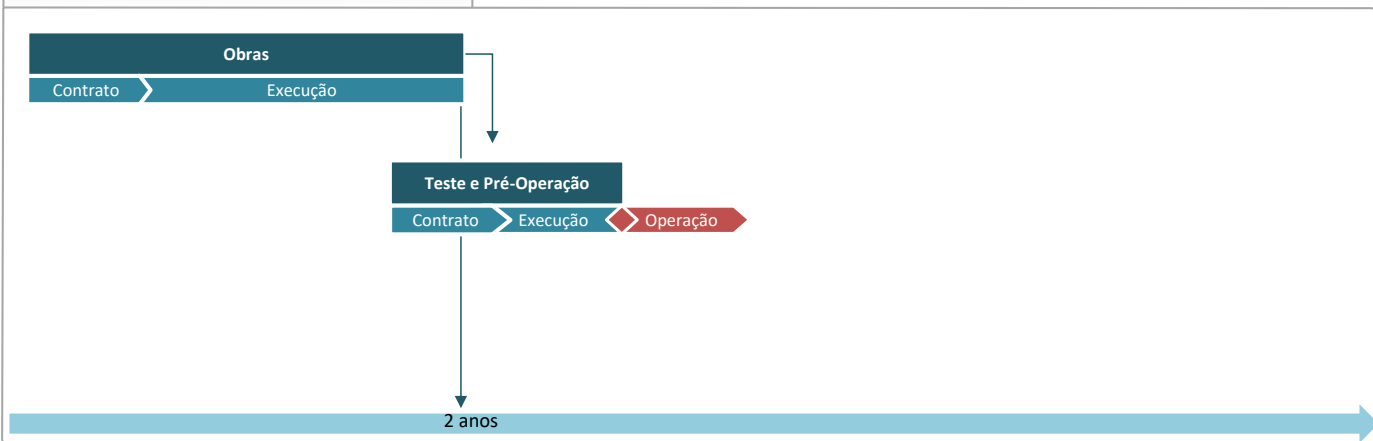

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>