

SISTEMA ISOLADO - NOVO POÇO (SÃO JORGE D'OESTE)

DADOS GERAIS



| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Código | PR-SO-POC-059 |
| Sedes atendidas | São Jorge d'Oeste |
| População abrangida (2035) | 6.631 habitantes |
| Sistema | Sistema São Jorge d'Oeste |
| Manancial - Fonte Hídrica | Subterrâneo |
| Bacia Hidrográfica | - |

Descrição


A área urbana do município apresenta dois sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de três poços profundos. O projeto consiste na implantação de um novo poço para ampliar a capacidade do abastecimento no município.

Finalidades Atendidas **Abastecimento urbano**

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Estágio / Status 2020 | Idealizado/ Proposta |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2022 |
| Investimento previsto (ref. dez/2020) | R\$ 0,14 milhão |
| Fonte de recursos financeiros | - |
| Executores e Intervinentes | Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

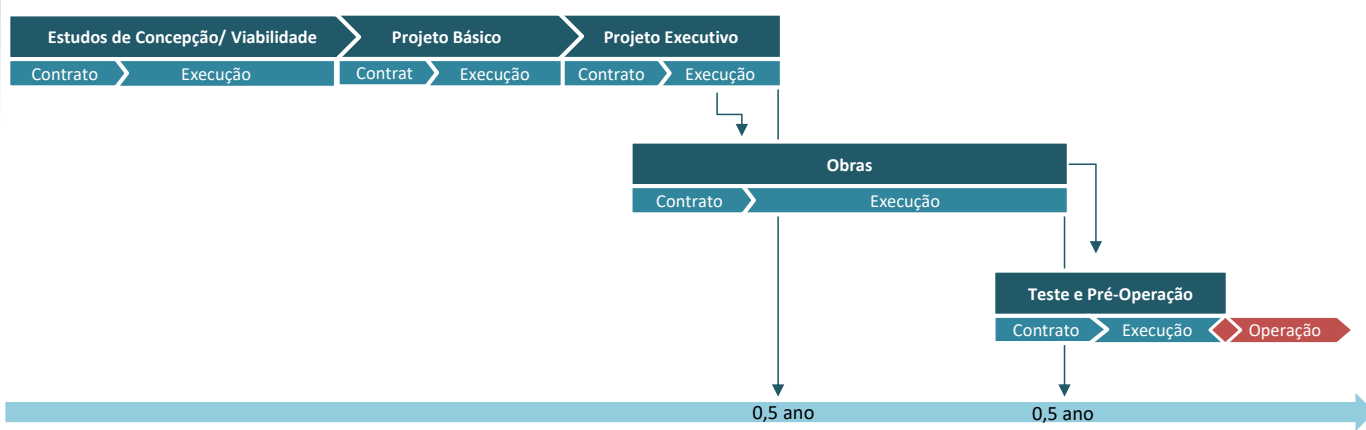

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |