

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE TOLEDO

DADOS GERAIS



Código	PR-SO-SAA-018
Sedes atendidas	Toledo
População abrangida (2035)	152.890 habitantes
Sistema	Sistema Toledo VI
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Santa Quitéria
Bacia Hidrográfica	Paraná 3

Descrição


A área urbana de Toledo apresenta cinco sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de um manancial superficial (Rio Toledo) e onze poços profundos. O projeto consiste em um novo sistema para a ampliação do sistema produtor de água, incluindo captação no manancial Rio Santa Quitéria, implantação de uma nova ETA e adutoras para o abastecimento do município de Toledo.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 95,02 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

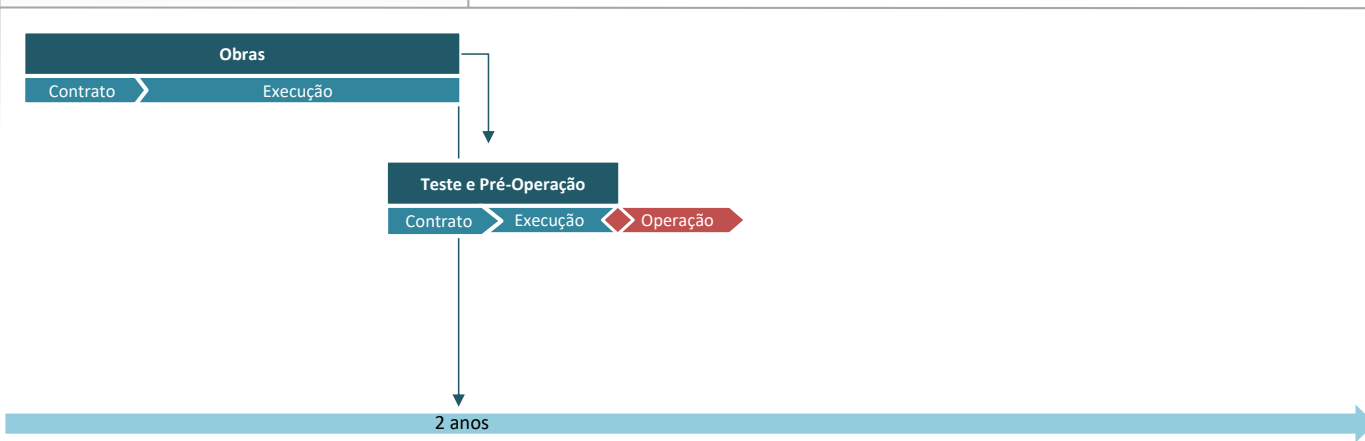

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto