

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

### DADOS GERAIS



Código	PR-SO-SAA-051
Sedes atendidas	Três Barras do Paraná
População abrangida (2035)	9.143 habitantes
Sistema	Sistema Três Barras do Paraná
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Barra Grande
Bacia Hidrográfica	Iguaçu

#### Descrição


A área urbana do município de Três Barras do Paraná apresenta um sistema isolado de abastecimento. A água do sistema provém de uma captação superficial, o manancial Arroio Trigolândia, e é bombeada para uma estação de tratamento convencional. O projeto consiste em uma nova captação superficial, estações de bombeamento de água bruta, adutoras e uma nova ETA com capacidade de operação de 30 L/s.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 23,71 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

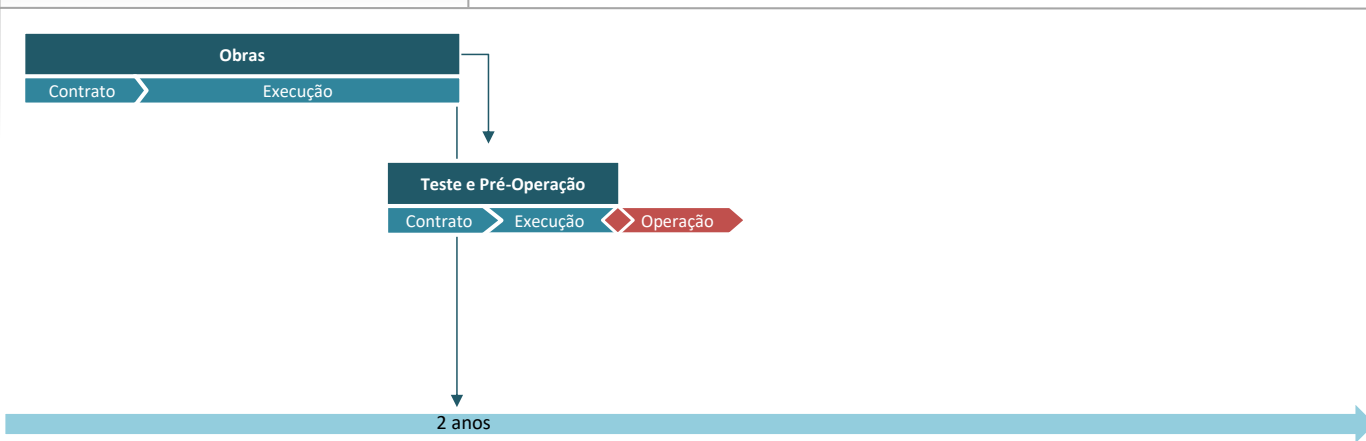

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>