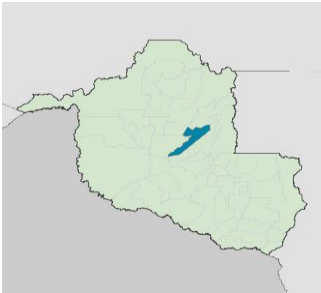


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO NA SEDE MUNICIPAL DE JARU


### DADOS GERAIS

	Código	RO-NE-ETA-005
	Sedes atendidas	Jaru
	População abrangida (2035)	51.789 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Jaru
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Jaru
	Bacia Hidrográfica	Rio Machado
Descrição	<p>O sistema atual de Jaru conta com a captação no Rio Jaru, com tratamento em uma ETA do tipo convencional.</p> <p>A intervenção abrange o 2º módulo da ETA convencional com vazão nominal de 60 L/s, 01 reservatório semi-enterrado com V=2.000 m³ e 01 reservatório elevado com V= 250 m³, execução de rede de distribuição com 8.744,00 m de tubulação com diâmetros variando entre 50 e 150 mm e 3.080 ligações domiciliares com hidrômetro. Serão executados, ainda, ligações intradomiciliares, setorização, macromedicação e micromedicação.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 12,19 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervinentes	Governo do Estado de Rondônia

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

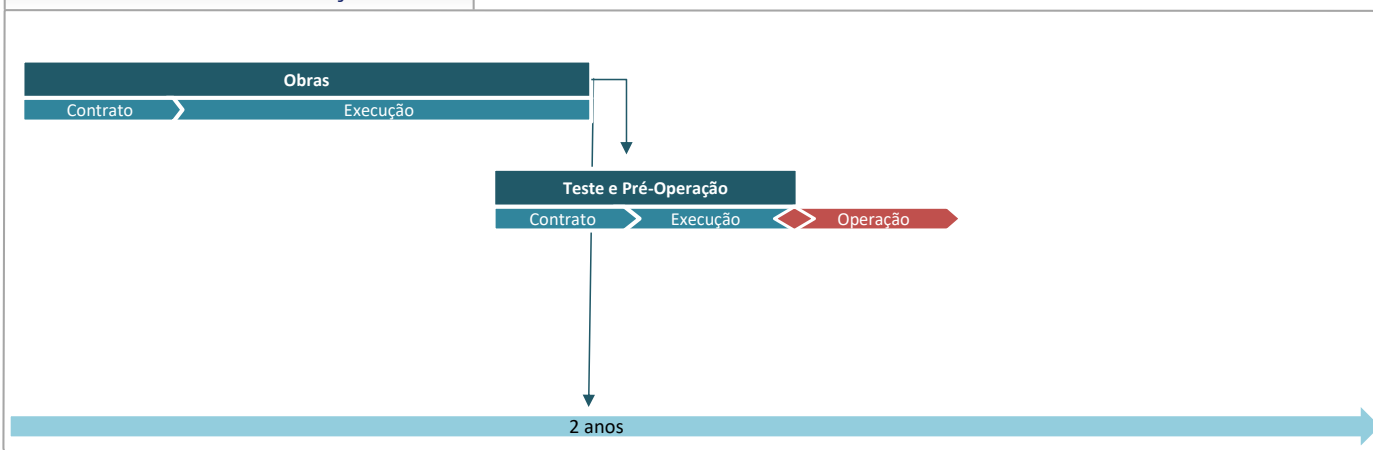

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>