

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE MARAU

### DADOS GERAIS



Código	RS-NE-BAR-036
Sedes atendidas	Marau
População abrangida (2035)	58.793 habitantes
Sistema	Sistema Arroio Marau
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Marau
Bacia Hidrográfica	Taquari-Antas

#### Descrição

O município de Marau apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Arroio Marau) onde a captação soma em média 150,0 L/s. O projeto consiste em barragem de captação de água bruta (1,5m de barramento).


#### Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 3,47 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

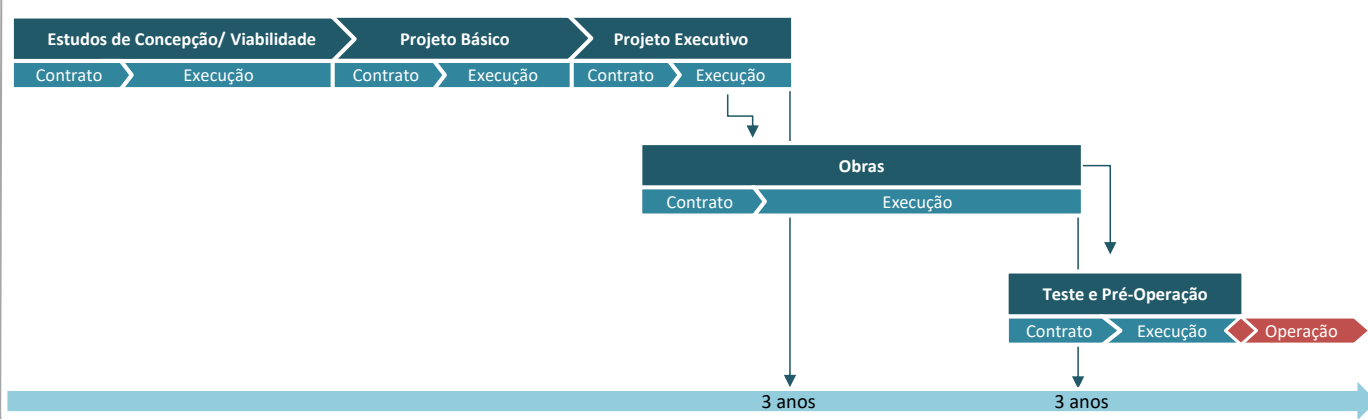

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>