

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE XANGRI-LÁ

### DADOS GERAIS



Código	RS-NE-CPT-056
Sedes atendidas	Xangri-lá
População abrangida (2035)	27.046 habitantes
Sistema	Sistema ETA Atlântida
Manancial - Fonte Hídrica	Lagoa dos Quadros
Bacia Hidrográfica	Tramandaí

#### Descrição


O município de Xangri-lá apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema isolado provém de um manancial superficial (Lagoa dos Quadros), onde a captação superficial tem capacidade de 50 L/s. O projeto consiste em mudança de local de captação para ETA Atlântida Sul (300 l/s).

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 5,64 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

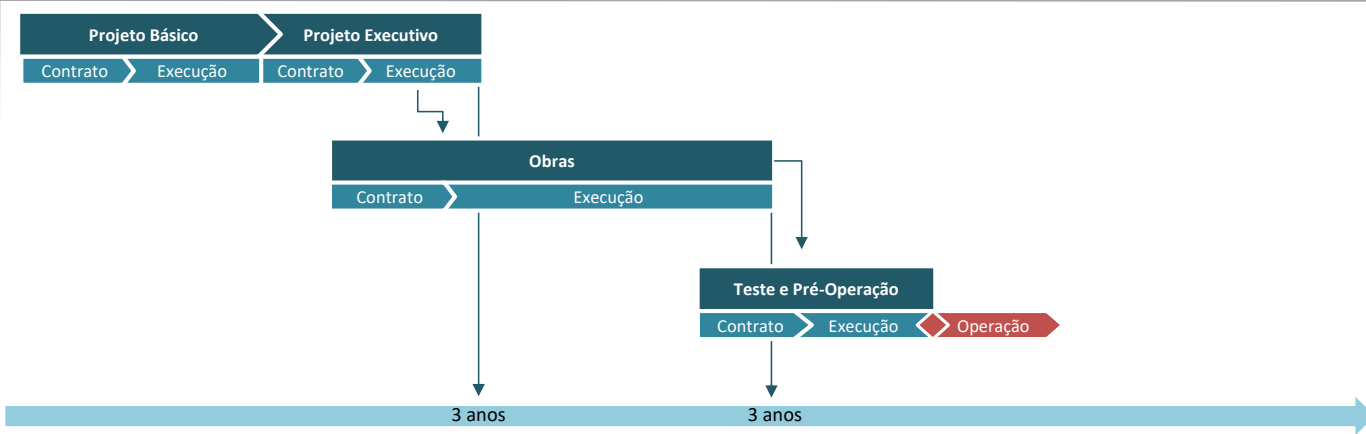

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>