

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE CANDELÁRIA

### DADOS GERAIS



Código	RS-NE-CPT-064
Sedes atendidas	Candelária
População abrangida (2035)	22.242 habitantes
Sistema	Sistema Candelária
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Pardo
Bacia Hidrográfica	Pardo

#### Descrição

O município de Candelária apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Rio Turvo) onde a captação média é de 49 L/s. O projeto consiste em reformulação da Captação de Água Bruta.


#### Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,16 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

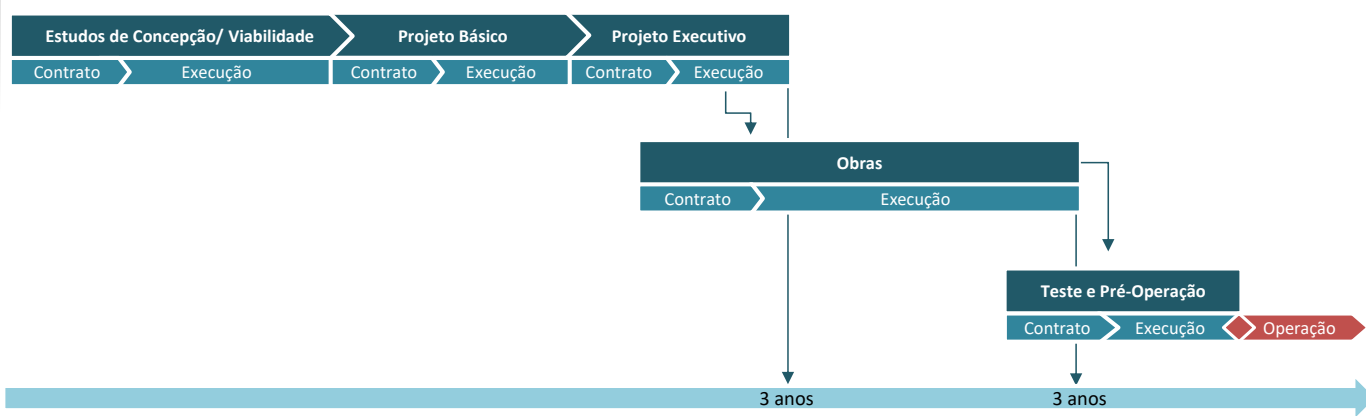

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>