


SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR DE GAURAMA - VIADUTOS


DADOS GERAIS

	Código	RS-NE-CPT-099
	Sedes atendidas	Gaurama e Viadutos
	População abrangida (2035)	6.130 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Gaurama - Viadutos
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Suzana
	Bacia Hidrográfica	Apuaê - Inhandava
<p>Descrição</p> <p>O sistema Integrado abastece os municípios de Gaurama e Viadutos. A água do sistema provém de um manancial superficial (Rio Suzana). O projeto consiste em nova captação de 50 L/s à jusante da atual.</p>		
Finalidades Atendidas		Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 2,20 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

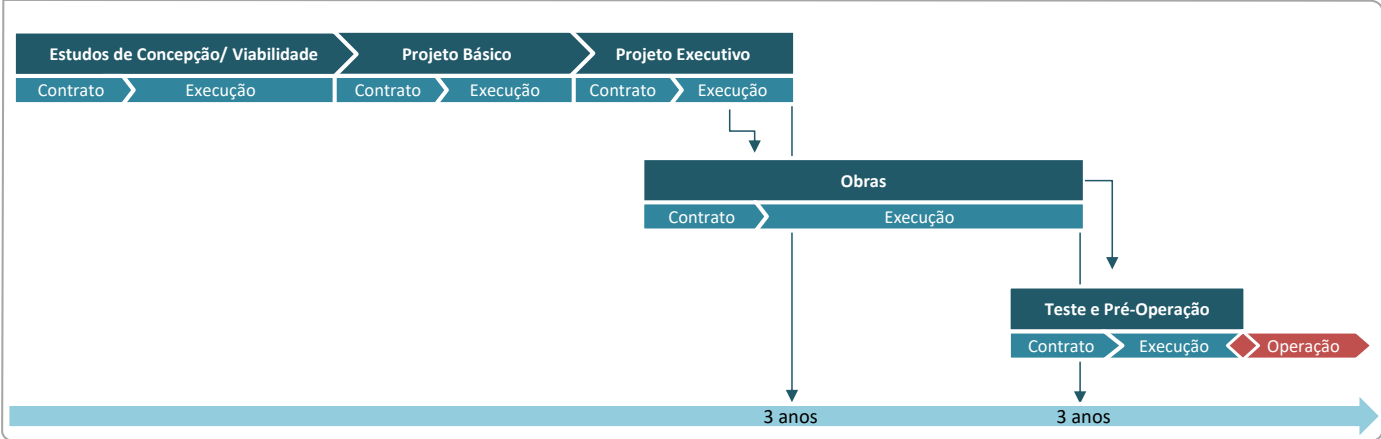

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto