

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE CARAZINHO

DADOS GERAIS



Código	RS-NE-SAA-033
Sedes atendidas	Carazinho
População abrangida (2035)	60.698 habitantes
Sistema	Sistema Rio da Várzea
Manancial - Fonte Hídrica	Rio da Várzea
Bacia Hidrográfica	Várzea

Descrição


O município de Carazinho apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Rio da Várzea). O projeto consiste em novo Sistema de Produção com captação no Rio da Várzea, ampliação da elevatória de Água Bruta, Estação de Tratamento de Água de 300L/s, elevatória de Água Tratada e reservação de 2.000m³.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 42,74 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

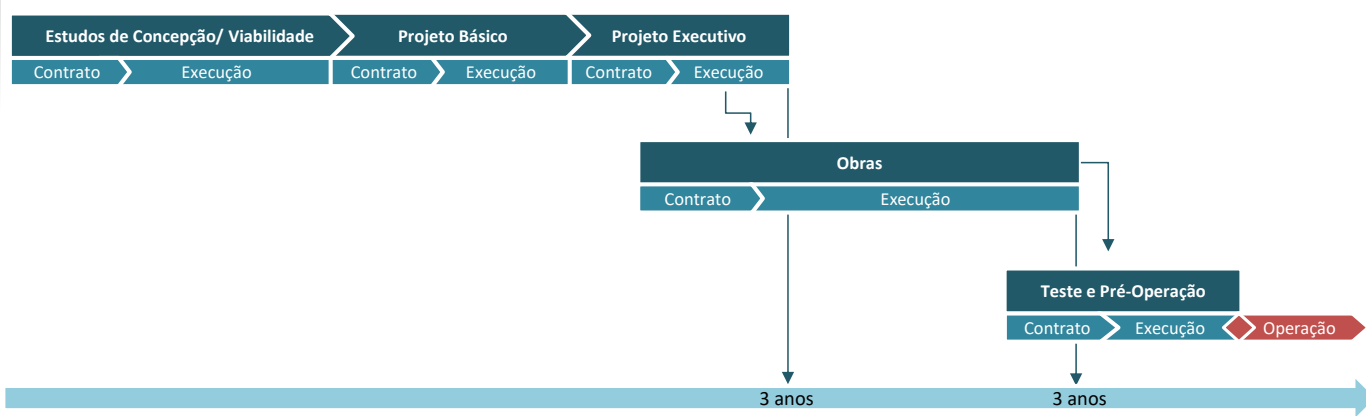

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto