

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE SANANDUVA

### DADOS GERAIS



Código	RS-NE-SAA-077
Sedes atendidas	Sananduva
População abrangida (2035)	13.407 habitantes
Sistema	Sistema Rio Inhandava
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Inhandava
Bacia Hidrográfica	Apuaê - Inhandava

### Descrição


O município de Sananduva apresenta três sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de um manancial superficial (Rio Inhandava), um poço profundo e uma captação em nascente. O projeto consiste em aumento da capacidade de produção (sistema de bombeamento 50 l/s, adutora DN 300 Ferro Flex 6,8km, subestação e Estação de Tratamento de Água).

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Básico a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 6,79 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

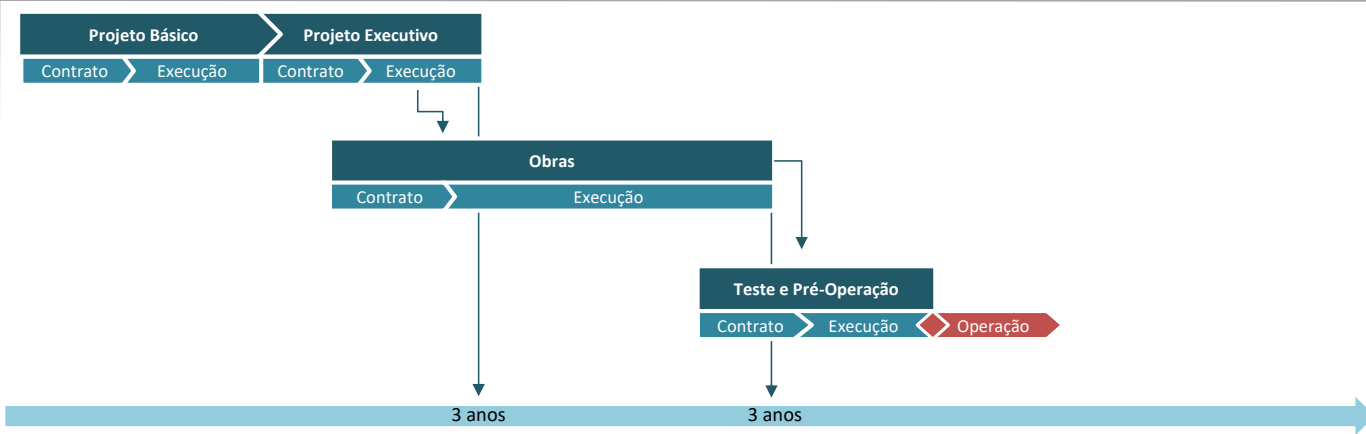

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>