

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

DADOS GERAIS



Código	RS-RM-ETA-047
Sedes atendidas	Santo Antônio da Patrulha
População abrangida (2035)	35.559 habitantes
Sistema	Sistema ETA Santo Antônio da Patrulha
Manancial - Fonte Hídrica	Rio dos Sinos
Bacia Hidrográfica	Sinos

Descrição

O município de Santo Antônio da Patrulha apresenta 14 sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de um manancial superficial (Rio dos Sinos) e 13 poços profundos. O projeto consiste em construir ETA convencional para o município.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 23,10 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

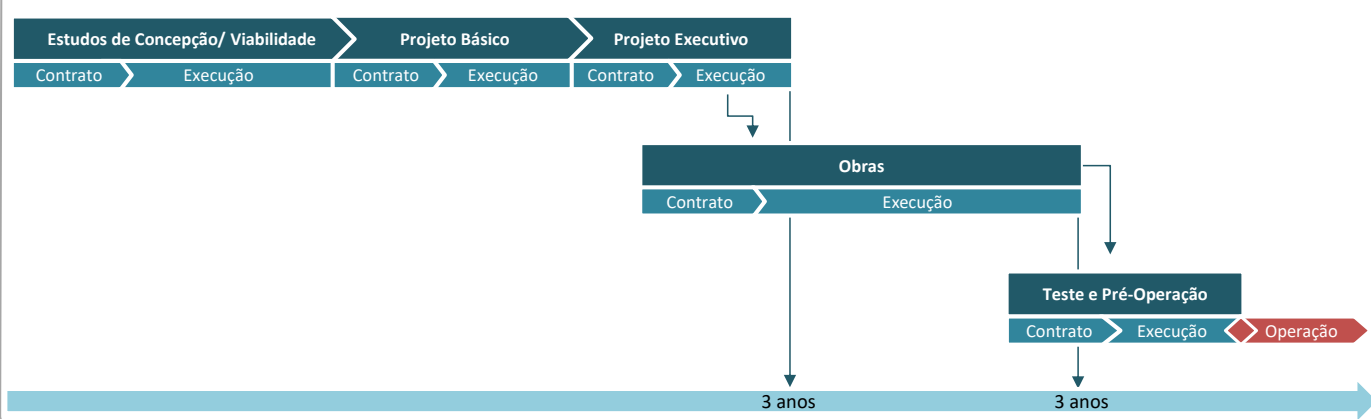

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto